



X3-Mega G2-Serie Benutzerhandbuch

20 kW — 60 kW



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, China.

Tel.: +86 0571-56260011

E-Mail: info@solaxpower.com

614.00698.04

DE

Urheberrechtserklärung

Das Urheberrecht an diesem Handbuch liegt bei SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Unternehmen und Einzelpersonen dürfen es nicht plagieren, teilweise oder vollständig kopieren (einschließlich Software usw.), und seine Vervielfältigung oder Verbreitung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln ist nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten. SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

www.solaxpower.com

INHALT

1	HINWEIS ZU DIESEM HANDBUCH.....	03
1.1	GELTUNGSBEREICH.....	03
1.2	ZIELGRUPPE.....	03
1.3	VERWENDETE SYMBOLE.....	03
2	SICHERHEIT.....	04
2.1	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG.....	04
2.2	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	06
2.3	ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE.....	08
2.4	EG-RICHTLINIEN.....	10
3	EINFÜHRUNG.....	11
3.1	NETZANGESCHLOSSENES PHOTOVOLTAIK-SYSTEM.....	11
3.2	GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN.....	12
3.3	ÜBERSICHT WECHSELRICHTER.....	12
3.4	ABMESSUNG DES WECHSELRICHTERS.....	13
3.5	PRINZIPBESCHREIBUNG.....	14
4	TECHNISCHE DATEN.....	15
4.1	DC-EINGANG.....	15
4.2	AC-AUSGANG.....	15
4.3	EFFIZIENZ, SICHERHEIT UND SCHUTZ.....	16
4.4	ALLGEMEINE DATEN.....	16
5	MECHANISCHE INSTALLATION.....	17
5.1	INSTALLATIONSVORKEHRUNG.....	17
5.2	AUSWAHL FÜR DEN INSTALLATIONSORT.....	17
5.2.1	INSTALLATIONSUMGEBUNG ERFORDERLICH.....	18
5.2.2	ANFORDERUNGEN AN DEN INSTALLATIONSTRÄGER.....	18
5.2.3	ERFORDERLICHER INSTALLATIONSWINKEL.....	19
5.2.4	ANFORDERUNGEN AN DEN INSTALLATIONSRAUM.....	20
5.3	WERKZEUGVORBEREITUNG.....	21
5.4	PRÜFUNG AUF TRANSPORTSCHÄDEN.....	22
5.5	PACKLISTE.....	22

- 5.6 INSTALLATIONSSCHRITTE.....22
 - 5.6.1 INSTALLATIONSSCHRITTE (AN DER WAND).....22
 - 5.6.2 INSTALLATIONSSCHRITTE (AUF DEM STÄNDER).....24
- 6 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.....26
 - 6.1 ERDUNGSANSCHLUSS.....26
 - 6.2 PV-STRANG-VERBINDUNG.....27
 - 6.3 NETZANSCHLUSS.....30
 - 6.4 KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG.....33
 - 6.4.1 DEFINITION DER KOMMUNIKATIONSSIGNALE.....33
 - 6.4.2 ANSCHLUSSSCHRITTE DES KABELS.....34
 - 6.4.3 LÖSESCHRITTE DES KABELS.....35
 - 6.5 ÜBERWACHUNGSANSCHLUSS.....36
- 7 STARTEN SIE DEN WECHSELRICHTER.....38
- 8 EINSTELLUNG.....41
- 9 FEHLERBEHEBUNG.....52
 - 9.1 FEHLERBEHEBUNG.....52
 - 9.2 ROUTINE-WARTUNG.....57
- 10 AUSSERBETRIEBNAHME.....59
 - 10.1 DEMONTAGE DES WECHSELRICHTERS.....59
 - 10.2 VERPACKUNG.....59
 - 10.3 LAGERUNG UND TRANSPORT.....59
 - 10.4 DAS X3-MEGA ENTSORGEN.....59
- 11 HAFTUNGSAUSSCHLUSS60
- * GARANTIEREGISTRIERUNGSFORMULAR

1 Hinweise zu diesem Handbuch

1.1 Geltungsbereich

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des X3-Mega G2. Es beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und den Ausfall des Produkts. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

X3-MGA-20K-G2-LV	X3-MGA-25K-G2-LV	X3-MGA-30K-G2-LV	X3-MGA-35K-G2-LV
X3-MGA-40K-G2	X3-MGA-50K-G2	X3-MGA-60K-G2	


Hinweis: „X3“: bedeutet drei Phasen, „MGA“ bedeutet Mega, „20K“ bedeutet 20 kW. Jedes Modell ist für LED-Anzeigelampen und LCD erhältlich. 20K/25K/30K/35K Wechselrichter arbeiten im Niederspannungsbereich von 127 V/220 V. 40K/50K/60K Wechselrichter arbeiten im Spannungsbereich 230 V/400 V. Bewahren Sie dieses Handbuch dort auf, wo es immer zugänglich ist.

1.2 Zielgruppe


Dieses Handbuch ist für qualifizierte Elektriker. Die in diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben können nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.

1.3 Verwendete Symbole


Die folgenden Arten von Sicherheitshinweisen und allgemeinen Informationen sind in diesem Dokument wie folgt beschrieben aufgeführt:




GEFAHR!
„Gefahr“ bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



WARNUNG!
„Warnung“ weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT!
„Vorsicht“ weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.




HINWEIS!
„Hinweis“ liefert Tipps, die für den optimalen Betrieb Ihres Produktes wertvoll sind.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die X3-MEGA G2 Serie sind PV-Wechselrichter, die den Gleichstrom des PV-Generators in Wechselstrom umwandeln und in das öffentliche Netz einspeisen können.

Überspannungsschutzgeräte (SPDs) für die PV-Installation



WARNUNG!

- Bei der Installation der PV-Anlage sollte ein Überspannungsschutz provided when the PV power system is installed mit Überspannungsableitern vorgesehen werden.
- Der netzgekoppelte Wechselrichter ist auf der NETZSEITE mit Überspannungsableitern ausgestattet.

In den meisten Installationen sind induzierte Überspannungen die wahrscheinlichere Ursache für Blitzschäden, insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen die Stromversorgung normalerweise über lange Freileitungen erfolgt. Überspannungen können sowohl an den PV-Array-Leitern als auch an den zum Gebäude führenden Wechselstromkabeln induziert werden.

Bei der Endanwendung sollten Spezialisten für Blitzschutz konsultiert werden. Mit einem geeigneten externen Blitzschutz kann die Wirkung eines direkten Blitzeinschlags in ein Gebäude kontrolliert gemindert und der Blitzstrom in den Boden abgeleitet werden.

Die Installation von Überspannungsableitern zum Schutz des Wechselrichters vor mechanischer Beschädigung und übermäßiger Beanspruchung umfasst einen Überspannungsableiter im Falle eines Gebäudes mit externem Blitzschutzsystem (LPS), wenn der Abstand eingehalten wird.

Zum Schutz des Gleichstromsystems sollten Überspannungsschutzgeräte (SPD Typ 2) am Wechselrichterende der Gleichstromverkabelung und am Array zwischen Wechselrichter und PV-Generator angebracht werden. Wenn der Spannungsschutzpegel (VP) der Überspannungsableiter größer als 1100 V ist, ist ein zusätzlicher Überspannungsschutz (SPD Typ 3) für elektrische Geräte erforderlich.

Zum Schutz des Wechselstromsystems sollten Überspannungsschutzgeräte (SPD Typ 2) am Haupteintrittspunkt der Wechselstromversorgung (am Verbraucherausgang) zwischen dem Wechselrichter und dem Zähler-/Verteilungssystem angebracht werden. SPD (Testimpuls D1) für Signalleitung gemäß EN 61632-1.

Alle DC-Kabel sollten so installiert werden, dass sie einen möglichst kurzen Verlauf bieten, und Plus- und Minuskabel des Strangs oder der Haupt-Gleichstromversorgung sollten gebündelt werden. Vermeiden Sie Schleifen im System. Diese Anforderung für Kurzstrecken und Bündelung umfasst alle zugehörigen Erdungsbündelungsleiter.


Funkenstreckengeräte sind nicht für den Einsatz in Gleichstromkreisen geeignet, da sie erst dann aufhören zu leiten, wenn die Spannung durch ihre Klemmen fließt und typischerweise unter 30 Volt liegt.

• Anti-Inselbildungseffekt

Der Inselbildungseffekt ist ein besonderes Phänomen, bei dem eine netzgekoppelte PV-Anlage das nahe gelegene Netz immer noch mit Strom versorgt, wenn der Strom aus dem Netz nicht mehr vorhanden ist. Es ist gefährlich für das Wartungspersonal und die Öffentlichkeit.


Die Serie X3-Mega G2 bietet eine aktive Frequenzdrift (AFD), um Inselbildungseffekte zu verhindern.

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise




GEFAHR!
Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

- Alle Arbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.




VORSICHT!

- Gefahr von Brandverletzungen durch heiße Gehäuseteile!
- Während des Betriebs können sich der obere Deckel des Gehäuses und der Gehäusekörper erwärmen.
- Berühren Sie während des Betriebs nur den unteren Gehäusedeckel.



VORSICHT!

- Mögliche Gesundheitsschäden durch Strahleneinwirkung!
- Halten Sie sich nicht längere Zeit näher als 20 cm am Wechselrichter auf.



HINWEIS!
Erdung des PV-Generators.

- Erfüllen Sie die lokalen Anforderungen für die Erdung der PV-Module und des PV-Generators. SolaX empfiehlt, den Generatorrahmen und andere elektrisch leitende Oberflächen so zu verbinden, dass eine kontinuierliche Leitung gewährleistet und diese geerdet werden, um einen optimalen Schutz von System und Personen zu gewährleisten.

**WARNUNG!**

• Stellen Sie sicher, dass DC-Eingangsspannung \leq Max DC-Spannung ist. Überspannung kann zu dauerhaften Schäden am Wechselrichter oder anderen Verlusten führen, die nicht in der Garantie enthalten sind!

**WARNUNG!**

• Autorisiertes Servicepersonal muss sowohl die Wechselstrom- als auch die Gleichstromversorgung von der Serie X3-Mega G2 trennen, bevor es eine Wartung, Reinigung oder Arbeit an Stromkreisen der Serie X3 durchführt.

**WARNUNG!**

Betreiben Sie den Wechselrichter nicht, wenn das Gerät läuft.

**WARNUNG!**

Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor der Anwendung sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Anwendung zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch ordnungsgemäß auf.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das von SolaX empfohlen oder verkauft wird. Andernfalls besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr für die Person.
- Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Verkabelung in gutem Zustand ist und das Kabel nicht unterdimensioniert ist.
- Zerlegen Sie keine Teile des Wechselrichters, die nicht in der Installationsanleitung erwähnt werden. Er enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Anweisungen zum Erhalt von Service finden Sie unter Garantie. Wenn Sie versuchen, die Wechselrichter der Serie X3 selbst zu warten, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen und Ihre Garantie erlischt.
- Halten Sie sich von brennbaren, explosiven Stoffen fern, um eine Brandkatastrophe zu vermeiden.
- Der Installationsort sollte von feuchten oder korrosiven Substanzen fern sein.
- Autorisiertes Service-Personal muss bei der Installation oder Arbeit mit diesen Geräten isolierte Werkzeuge verwenden.
- Die PV-Module müssen der IEC 61730 Klasse A entsprechen.
- Berühren Sie niemals den positiven oder negativen Pol des PV-Anschlussgeräts.
- Auch das gleichzeitige Berühren der beiden ist untersagt.
- Das Gerät enthält Kondensatoren, die nach dem Trennen der NETZ- und PV-Versorgung auf eine potenziell tödliche Spannung geladen bleiben.

**WARNUNG!**

Nach dem Trennen von der Stromversorgung liegt bis zu 5 Minuten lang eine gefährliche Spannung an.

- **VORSICHT** – Stromschlaggefahr durch im Kondensator gespeicherte Energie. Arbeiten Sie niemals an den Kopplern des Solarwechselrichters, den Netzkabeln, den PV-Leitungen oder dem PV-Generator, wenn Strom angelegt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten von PV und Netz immer 5 Minuten, bis sich die Zwischenkreiskondensatoren entladen, bevor Sie die Gleichstrom- und Netzkoppler vom Stromnetz trennen.
- Beim Zugriff auf den internen Stromkreis des Solarwechselrichters ist es sehr wichtig, 5 Minuten zu warten, bevor Sie den Stromkreis in Betrieb nehmen oder die Elektrolytkondensatoren im Gerät demontieren. Öffnen Sie das Gerät nicht vorher, da die Kondensatoren Zeit benötigen, um sich ausreichend zu entladen!
- Messen Sie die Spannung zwischen den Klemmen UDC+ und UDC- mit einem Multimeter (Impedanz mindestens 1Mohm), um sicherzustellen, dass das Gerät entladen ist, bevor Sie mit den Arbeiten (35 VDC) im Gerät beginnen.

PE-Anschluss und Ableitstrom

- Die Wechselrichter verfügen über eine zertifizierte interne Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), um im Falle einer Fehlfunktion der PV-Anlage, der Kabel oder des Wechselrichters vor möglichen Stromschlägen und Brandgefahr zu schützen. Es gibt Auslöseschwellen für die FI-Schutzschalter, wie für die Zertifizierung erforderlich (IEC 62109-2: 2011).
- Der Standardwert für den Stromschlagschutz beträgt 30 mA und für den langsam ansteigenden Strom 300 mA.
- Wenn ein externer FI-Schutzschalter gemäß den örtlichen Vorschriften erforderlich ist, prüfen Sie, welche Art von FI-Schutzschalter gemäß den einschlägigen Elektrovorschriften erforderlich ist. Es wird empfohlen, einen FI-Schutzschalter vom Typ A zu verwenden. Der empfohlene Wert für den FI-Schutzschalter beträgt 100 mA oder 300 mA, es sei denn, die örtlichen Elektrovorschriften schreiben einen niedrigeren Wert vor. Wenn es die örtlichen Vorschriften erfordern, ist die Verwendung eines FI-Schutzschalters vom Typ B zulässig.

Das Gerät ist für den Anschluss an einen PV-Generator mit einer Kapazitätsgrenze von ca. 700 nF vorgesehen.

**WARNUNG!**

- Hoher Ableitstrom!
- Erdungsanschluss unbedingt vor dem Anschluss der Stromversorgung herstellen.

- Falsche Erdung kann zu Verletzungen, Tod oder Fehlfunktionen der Geräte führen und die elektromagnetische Belastung erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter entsprechend den Sicherheitsvorschriften ausreichend dimensioniert ist.
- Bei einer Mehrfachinstallation dürfen die Erdungsklemmen des Geräts nicht in Reihe geschaltet werden. Dieses Produkt kann Strom mit einem Gleichstrombauteil verursachen.
- Wird eine Reststrom-Schutzeinrichtung (Residual Current Operated Protective, RCD) oder eine Reststrom-Überwachungseinrichtung (Residual Current Monitoring, RCM) zum Schutz bei direktem oder indirektem Berühren verwendet, so ist auf der Versorgungsseite dieses Produkts nur eine RCD oder RCM des Typs B zulässig.

Für das Vereinigte Königreich

- Die Installation, die das Gerät an die Versorgungsklemmen anschließt, muss den Anforderungen von BS 7671 entsprechen.
- Die elektrische Installation der PV-Anlage muss den Anforderungen von BS 7671 und IEC 60364-7-712 entsprechen.
- Es können keine Schutzeinstellungen geändert werden.
- Der Installateur muss sicherstellen, dass die Geräte so installiert und betrieben werden, dass sie jederzeit die Anforderungen von ESQCR22 (1) (a) erfüllen.





Für Australien und Neuseeland

- Die elektrische Installation und Wartung muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden und den australischen National Wiring Rules entsprechen.



2.3 Erläuterung der Symbole

Dieser Abschnitt enthält eine Erläuterung aller Symbole, die auf dem Typenschild des Wechselrichters dargestellt sind.

- Symbole auf dem Wechselrichter

Symbol	Erklärung
	Kommunikationsanzeige
	DC-Verbindungsanzeige
	Netzanschlussanzeige
	Alarmanzeige

- Symbole auf dem Typenetikett

Symbol	Erklärung
	CE-Kennzeichnung. Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden CE-Richtlinien.
	TÜV-zertifiziert

	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden UKCA-Richtlinien.
	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden UKNI-Richtlinien.
	Vorsicht vor heißen Oberflächen. Der Wechselrichter kann während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie während des Betriebs den Kontakt.
	Gefahr hoher Spannungen. Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!
	Gefahr. Gefahr eines elektrischen Schlags!
	Beiliegende Dokumentation beachten.
	Der Wechselrichter darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung finden Sie in der beiliegenden Dokumentation.
	Betreiben Sie diesen Wechselrichter erst, wenn er vom Stromnetz und von den PV-Erzeugern vor Ort getrennt ist.
	Lebensgefahr durch hohe Spannungen. Im Wechselrichter liegt eine Restspannung an, die 5 Minuten zum Entladen benötigt. • Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den oberen Deckel oder den DC-Deckel öffnen.

2.4 EG-Richtlinien

Dieses Kapitel folgt den Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinien, die die Sicherheitshinweise und Zulassungsbedingungen für das System enthält, die Sie bei Installation, Betrieb und Wartung des Geräts beachten müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Tod kommen, oder das Gerät kann beschädigt werden. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie am Gerät arbeiten. Wenn Sie die Gefahren, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen oder Anweisungen nicht verstehen können, wenden Sie sich vor der Installation an einen autorisierten Kundendienst. Betrieb und Wartung des Geräts.

Der netzgekoppelte Wechselrichter erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU und der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Die Einheit basiert auf: EN 62109-1:2010; EN62109-2:2011; IEC 62109-1 (ed.1) ; IEC62109-2 (ed.1); EN 61000-6-3:2007+A:2011; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005

Im Falle einer Installation in einer PV-Anlage ist die Inbetriebnahme des Geräts (d. h. die Inbetriebnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) verboten, bis festgestellt wird, dass das gesamte System die Anforderungen der EG-Richtlinie (2014/35/EU, 2014/30/EU usw.) erfüllt.

Der netzgekoppelte Wechselrichter verlässt das Werk vollständig anschlussfertig für den Anschluss an das Stromnetz und die PV-Versorgung und muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.


Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen hängt von der korrekten Installation und Konfiguration des Systems ab, einschließlich der Verwendung der angegebenen Kabel. Das System darf nur von professionellen Monteuren installiert werden, die mit den Sicherheits- und EMV-Anforderungen vertraut sind. Der Monteur ist dafür verantwortlich, dass das Endsystem allen einschlägigen Gesetzen des Landes entspricht, in dem es verwendet werden soll.

Die einzelnen Unterbaugruppen des Systems sind nach den in nationalen/internationalen Vorschriften wie dem National Electric Code (NFPA) No.70 oder der VDE-Vorschrift 0107 beschriebenen Verdrahtungsmethoden miteinander zu verbinden.

3. Einführung

3.1 Netzkoppeltes Photovoltaiksystem

X3-Mega G2, ein dreiphasiger, transformatorloser, netzgekoppelter Wechselrichter, ist ein wichtiger Bestandteil der photovoltaischen Stromerzeugungsanlage. Er wandelt den vom Photovoltaikpanel erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und kann auch zur Optimierung des Eigenverbrauchs oder zur Einspeisung in das öffentliche Netz genutzt werden.

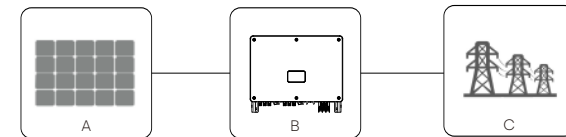

NEIN.	Definition
A	Photovoltaik-String
B	Wechselrichter der Serie X3-Mega G2
C	Öffentliches Netz




Warnung!

- Der Wechselrichter darf nicht an den PV-Strang angeschlossen werden, der eine positive oder negative Erdung erfordert.

Keine lokale Last zwischen Wechselrichter und AC-seitigem Schutzschalter anschließen!

Die vom X3-Mega-G2-Wechselrichter unterstützten Stromnetze sind TN-S, TN-C, TN-CS, TT und IT.

20-kW-35-kW-Wechselrichter sind an ein 220-V-/127-V-Dreiphasen-Vierleiter-Stromnetz angeschlossen, und 40-kW-60-kW-Wechselrichter sind an ein 380-V-/400-V-Dreiphasen-Vierleiter-Stromnetz angeschlossen, die mit der N-Leitung verbunden werden können (oder nicht), wie in der Abbildung gezeigt;

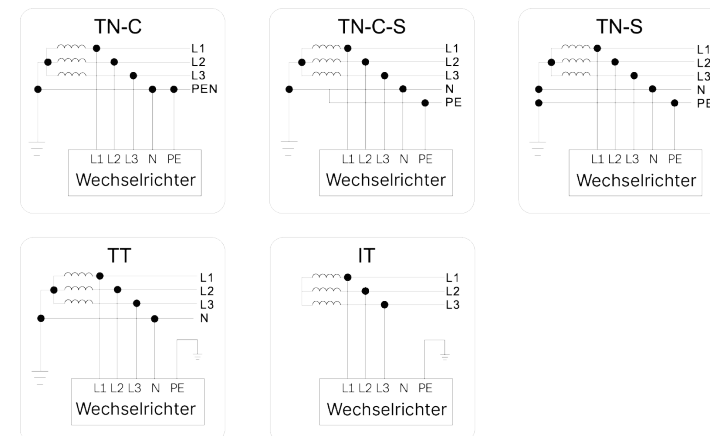

3.2 Grundlegende Funktionen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Wechselrichter der SolaX X3-Mega G2-Serie entschieden haben. Der Wechselrichter der Serie X3-MEGA G2 ist einer der besten Wechselrichter auf dem heutigen Markt und verfügt über modernste Technologie, hohe Zuverlässigkeit und komfortable Steuerungsfunktionen.

Mehr Energiegewinnung:

- Maximaler Wirkungsgrad 98,4%
- 180~1000Vdc MPPT-Spannungsbereich
- Maximal 6 MPPTs, 2 Stänge pro MPP-Tracker
- 150% PV-Überdimensionierung des Eingangs, 110% Überlast des Ausgangs
- Maximaler MPPT-Strom 32A


Sicherheit & Zuverlässigkeit:

- IP66 Schutzart
- AFCI-Schutz (optional)
- Sowohl AC- als auch DC-Überspannungsableiter (Typ 2) im Inneren, Typ 1 Überspannungsableiter ist optional

Intelligenz für einfache Wartung und Wirtschaftlichkeit:

- SVG-Funktion unterstützt
- Eingebaute Exportstromsteuerung
- 24-Stunden-Betriebsüberwachung
- Remote-Einstellung und -Aktualisierung
- Kommunikation über Stromleitungen (SPS)
- Intelligente I-V-Kurvendiagnose wird unterstützt
- Aluminium-AC-Kabelanschluss verfügbar
- Strommessung für jeden der 24 Eingabestränge
- Intelligente Luftkühltechnik führt zu einer langen Lebensdauer der Lüfter
- Fortschrittliche Wärmeableitung reduziert Größe und Gewicht um mehr als 10%

3.3 Überblick über den Wechselrichter

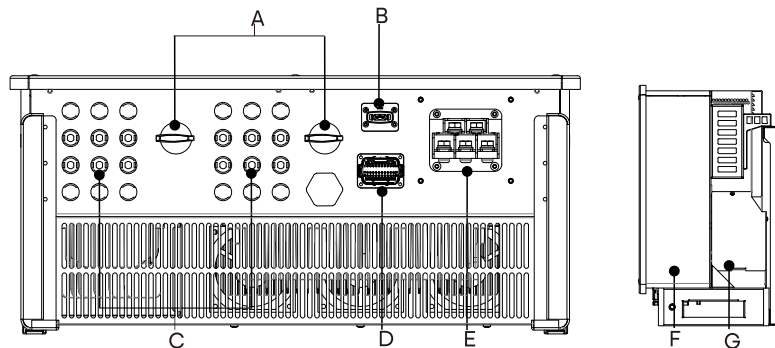


Objekt	Beschreibung
A	DC-Schalter
B	Pocket WLAN/LAN/4G (optional)
C	DC-Stecker
D	RS485 / Zähler / DRM (optional)
E	AC-Stecker
F	Erdungsanschluss
G	Kühllüfter innen



WARNUNG!

Nur autorisiertes Personal darf die Verbindung herstellen.

3.4 Abmessung des Wechselrichters




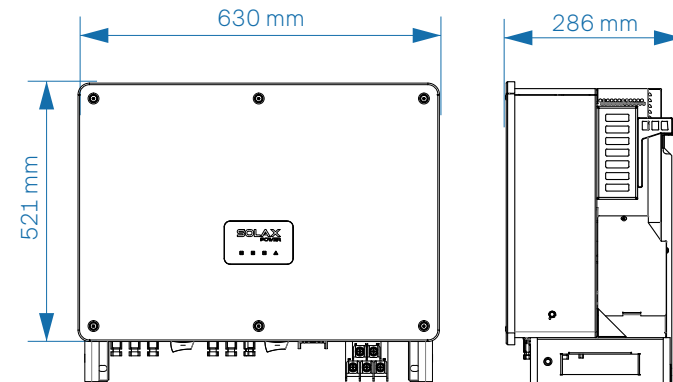


HINWEIS!

Die Abmessungen des Wechselrichters mit LCD sind die gleichen wie die des Wechselrichters mit LED.

3.5 Prinzipbeschreibung

Der Wechselrichter ist mit Mehrkanal-MPPT für den DC-Eingang ausgestattet, um auch unter unterschiedlichen Photovoltaik-Eingangsbedingungen maximale Leistung zu gewährleisten. Die Wechselrichtereinheit wandelt DC in AC um und speist ihn in das Stromnetz ein. Der Überspannungsableiter auf der AC/DC-Seite kann die Funktion des Überspannungsschutzes realisieren. Der prinzipielle Aufbau des Wechselrichters ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

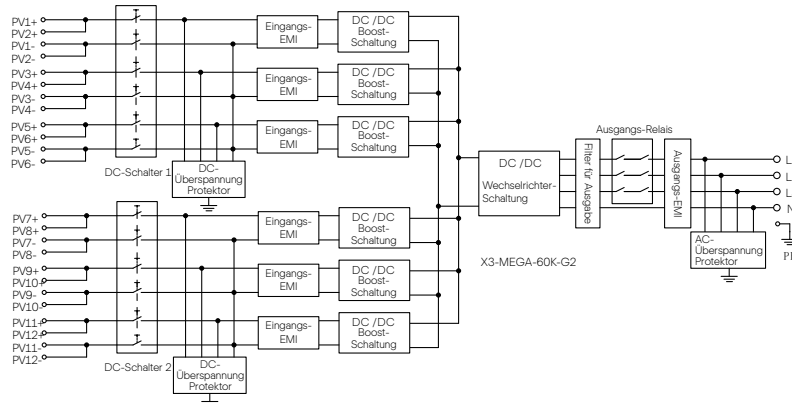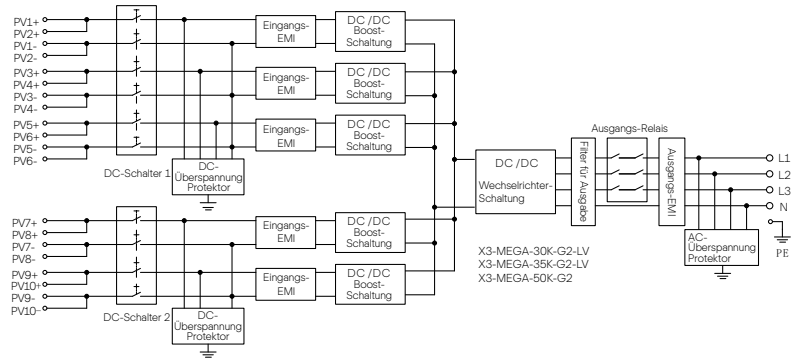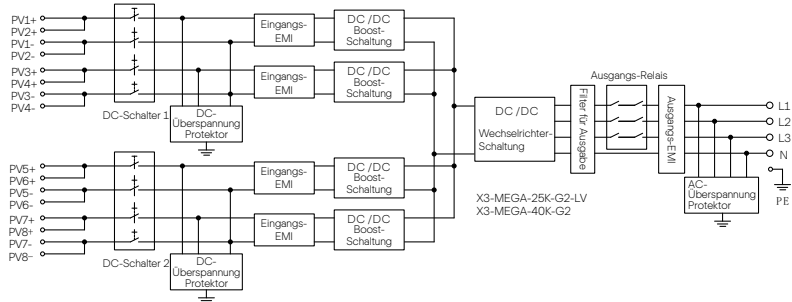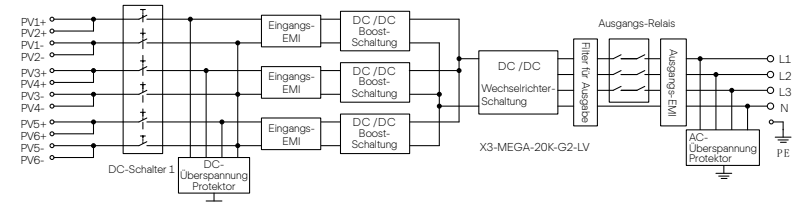

4. Technische Daten

4.1 DC-Eingang

Modell	X3-MEGA-20K-G2-LV	X3-MEGA-25K-G2-LV	X3-MEGA-30K-G2-LV	X3-MEGA-35K-G2-LV	X3-MEGA-40K-G2	X3-MEGA-50K-G2	X3-MEGA-60K-G2
Max. PV-Array-Eingangsleistung [kWp]	30	37,5	45	52,5	60	75	90
Max. PV-Eingangsspannung [V]	800			1100			
Nenneingangsspannung [V]	360			600			
Startspannung [V]	200			200			
Spannungsbereich des MPP-Trackers [V]	180-650			180-1000			
Max. Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A]	32						
Max. Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A]	46						
Anzahl der MPP-Tracker	3	4	5	4	5	6	
Max. Eingangsstrings	6	8	10	8	10	12	

4.2 AC-Ausgang

Modell	X3-MEGA-20K-G2-LV	X3-MEGA-25K-G2-LV	X3-MEGA-30K-G2-LV	X3-MEGA-35K-G2-LV	X3-MEGA-40K-G2	X3-MEGA-50K-G2	X3-MEGA-60K-G2
Nominale AC-Ausgangsleistung [kW]	20	25	30	35	40	50	60
AC-Nennausgangsstrom [A]	52,5	65,7	78,8	91,9	60,6	75,8	90,9
Max. AC Ausgangs-Wirkleistung [kW]	22	27,5	33	35	44	55	66
Max. AC-Ausgangs-Scheinleistung [kVA]	22	27,5	33	35	44	55	66
Max. AC-Ausgangsstrom [A]	57,8	72,2	86,7	91,9	66,7	83,3	100
AC-Nennspannung [V]	3 × 127 V / 220 V, 3W+(N)+PE				3 × 220 V / 380 V, 3 × 230 V / 400 V, 3W+(N)+PE		
Nenn-Netzfrequenz [Hz]	50/60						
Netzfrequenzbereich [Hz]	45-55/55-65						
THDi (Nennleistung) [%]	<3 (Nennleistung)						
DC-Komponente des Ausgangsstroms	<0,5 % I _l						
Leistungsfaktor	>0,99 (Nennleistung)						
Verschiebung Leistungsfaktor	0,8 vorellend - 0,8 nachellend						

4.3 Effizienz, Sicherheit und Schutz

Modell	X3-MEGA-20K-G2-LV	X3-MEGA-25K-G2-LV	X3-MEGA-30K-G2-LV	X3-MEGA-35K-G2-LV	X3-MEGA-40K-G2	X3-MEGA-50K-G2	X3-MEGA-60K-G2
Max. Effizienz [%]	97,5	97,5	97,5	97,5	98,4	98,4	98,4
SCHUTZ							
DC-Schalter	JA						
DC-Verpolungsschutz	JA						
Überwachung der Isolierung	JA						
Erdschlusschutz	JA						
Überstromschutz	JA						
Überspannungsschutz	JA						
Anti-Inselbildungsschutz	JA						
DC-Überspannungsschutz	Typ II						
AC-Überspannungsschutz	Typ II						
Fehlerstromerkennung und -schutz	JA						
DC-ARC-Fehlererkennung und Schutz	Optional						
Übertemperaturschutz der Ausgangsklemmen	JA						

4.4 Allgemeine Daten

Modell	X3-MEGA-20K-G2-LV	X3-MEGA-25K-G2-LV	X3-MEGA-30K-G2-LV	X3-MEGA-35K-G2-LV	X3-MEGA-40K-G2	X3-MEGA-50K-G2	X3-MEGA-60K-G2
Schutzart	IP66						
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 ~ +60 (Herabsetzung bei 45)						
Luftfeuchtigkeit [%]	0-100 RH						
Kühlkonzept	Intelligente Kühlung						
max. Betriebshöhe [m]	4000						
Abmessungen (BxHxT) [mm]	630x521x286						
Gewicht [kg]	43,5	44	44,5	44	44,5	45,5	
Anzeige & Kommunikation							
Anzeige	LED-Anzeigen x 4, LCD (optional)						
Kommunikation	RS485 / SPS (optional) / Pocket-WLAN (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) / USB						
Standard							
Sicherheitsnorm	IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004						
EMC	NB/T32004; IEC/EN 61000						
Zertifizierung	NB/T 32004; IEC 61727; IEC 62116; VDE4110; VDE4105; EN50549; NRS097; G99; RD1699; PPDS2020; CEIO-21; CEIO-16; VFR 2019						
Hinweis: Die Wechselspannung und der Frequenzbereich können je nach Land unterschiedlich sein.							

5. Mechanische Installation

5.1 Installationsvorkehrung



GEFAHR!
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass kein elektrischer Anschluss besteht. Bevor Sie Löcher in die Wand bohren, vergewissern Sie sich, dass die Anordnung der Wasserleitungen und Kabel innerhalb der Wand klar bekannt ist, um Gefahren zu vermeiden.




VORSICHT!
Personen- und Maschinenschäden können durch unsachgemäßes Bewegen des Umrichters verursacht werden. Bitte halten Sie sich beim Transportieren und Installieren des Wechselrichters strikt an die Anweisungen dieses Handbuchs.

5.2 Auswahl für den Installationsort

Der gewählte Einbauort des Wechselrichters ist im Hinblick auf die Gewährleistung der Maschinensicherheit, Lebensdauer und Leistungsfähigkeit sehr kritisch.

- Die X3-Mega G2-Serie hat den IP66-Eindringenschutz, wodurch sie außerhalb der Tür installiert werden kann.
- Die Installationsposition muss für Kabelanschluss, Betrieb und Wartung geeignet sein.




5.2.1 Installationsumgebung erforderlich

Der Einbauort muss gut belüftet sein.

Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Nicht in Bereichen mit Blendlicht.
- Nicht in Bereichen, in denen leicht entzündliche Materialien gelagert werden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nicht direkt an der kühlen Luft.
- Nicht in der Nähe der Fernsehantenne oder des Antennenkabels.
- Nicht höher als eine Höhe von etwa 4000 m über dem Meeresspiegel.
- Nicht in einer Umgebung mit Niederschlag oder Feuchtigkeit (0–100 %).
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftung gut genug ist.
- Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von -25 °C bis +60 °C.
Die Neigung der Wand sollte innerhalb von ±5° liegen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regeneinwirkung und Schneeeinlagerung während der Installation und des Betriebs.

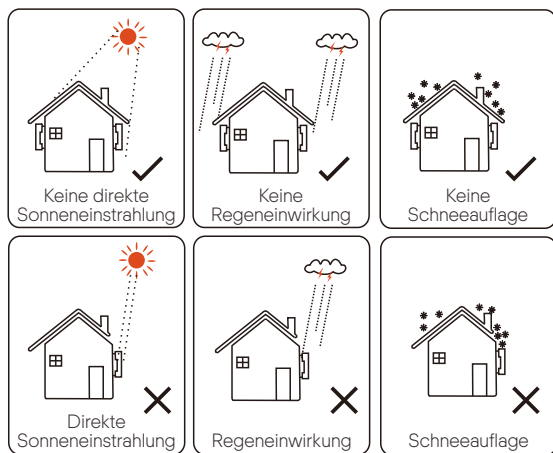

5.2.2 Anforderungen an den Installationsträger


Die Wand, an der der Wechselrichter hängt oder steht, sollte die folgenden Bedingungen erfüllen:

- 1) Massiver Ziegel/Beton oder Montagefläche mit äquivalenter Festigkeit;
- 2) Der Wechselrichter muss gestützt oder verstärkt werden, wenn die Stärke der Wand nicht ausreicht (z. B. Holzwand, die Wand ist mit einer dicken Dekorschicht bedeckt).

5.2.3 Erforderlicher Installationswinkel


-Der Neigungswinkel der flachen Installation muss größer als 10° sein und darf nicht nach vorne, auf den Kopf gestellt, übermäßig nach hinten oder zur Seite geneigt werden.

-Der Wechselrichter muss mehr als 500 mm über dem Boden installiert werden.

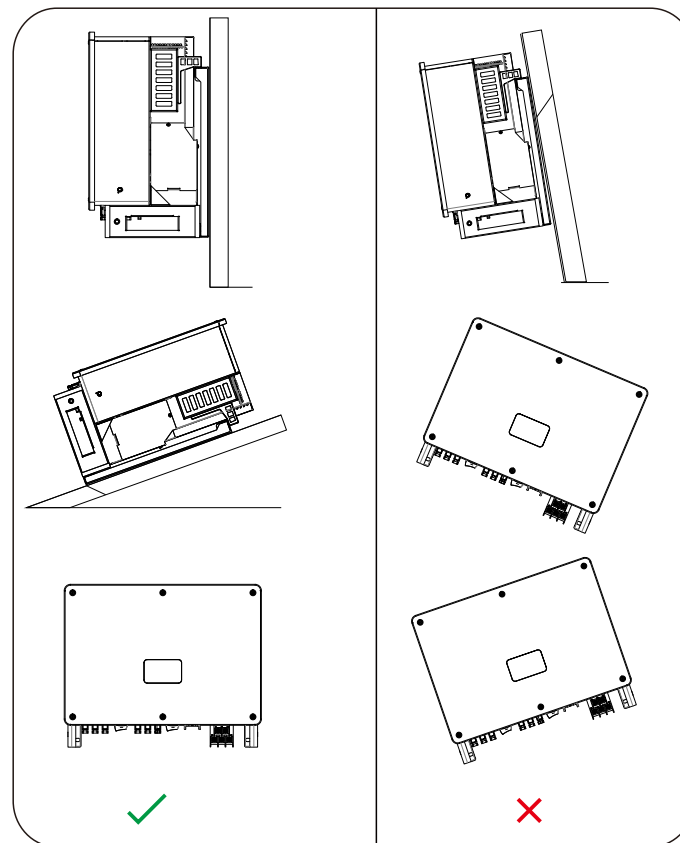


5.2.4 Anforderungen an den Installationsraum

Um eine gute Wärmeableitung und eine bequeme Demontage zu gewährleisten, darf der Mindestabstand um den Wechselrichter die folgenden Werte nicht unterschreiten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

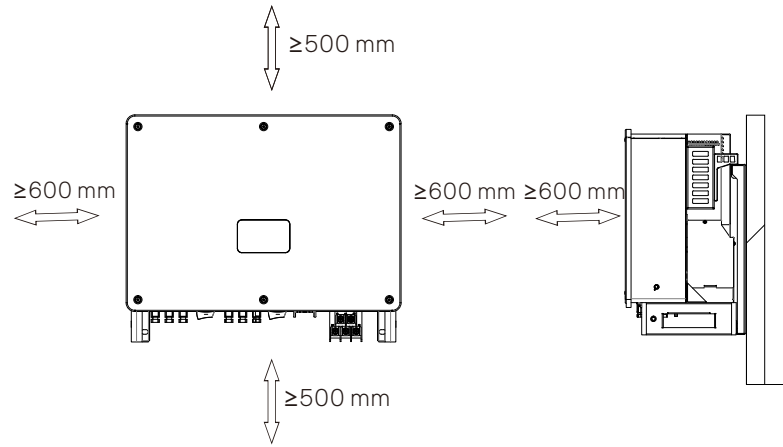

Reservieren Sie für die Installation mehrerer Wechselrichter mindestens 1200 mm Platz zwischen jedem linken und rechten Wechselrichter und mindestens 500 mm zwischen jedem oberen und unteren Wechselrichter.

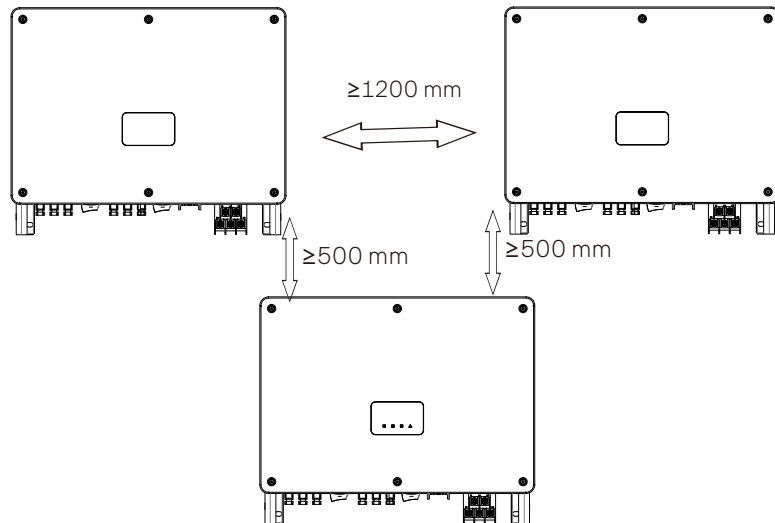

5.3 Werkzeug-Vorbereitung




5.4 Prüfung auf Transportschäden

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter während des Transports intakt geblieben ist. Bei sichtbaren Beschädigungen, wie z.B. Rissen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

5.5 Packliste

Öffnen Sie die Verpackung und holen Sie das Produkt heraus, überprüfen Sie zuerst das Zubehör. Die Packliste zeigt wie folgt.

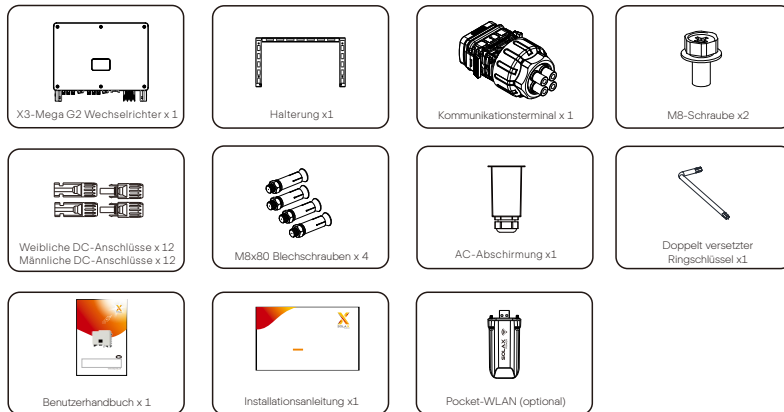


5.6 Installationsschritte


5.6.1 Installationsschritte zur Montage des Wechselrichters an der Wand

➤ Schritt 1: Befestigen Sie die Halterung an der Wand

a) Entnehmen Sie die Blechschrauben, die Halterung und die M8-Schrauben aus der Zubehörbox (siehe unten):

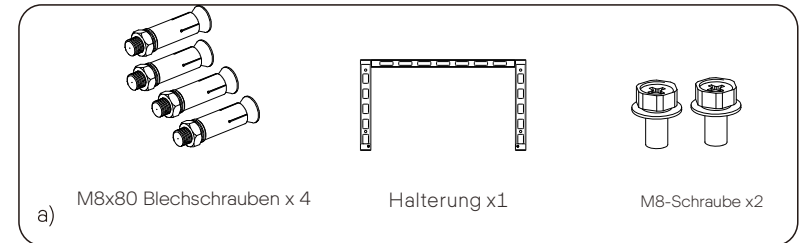


b) Verwenden Sie die Halterung als Schablone, um die Positionen der Bohrlöcher mit Wasserwaage und Marker an der Wand zu markieren.
 c) Verwenden Sie einen Bohrer $\Phi 12$, um Löcher gemäß der Markierung zu bohren. Die Tiefe der Löcher muss mindestens 65 mm betragen.
 d) Stecken Sie die Blechschrauben in die Löcher und stoßen Sie sie mit einem Hammer in die Wand. Hängen Sie die Halterung an die Schraube und sichern Sie sie mit einer Nuss.

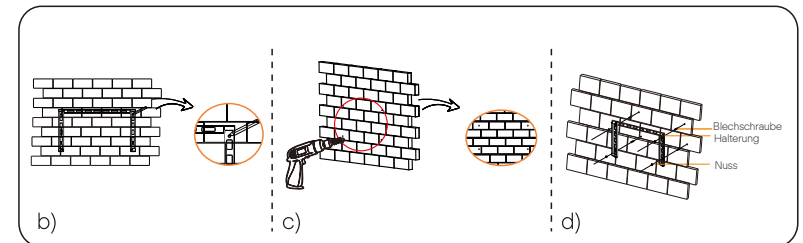


➤ Schritt 2: Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung.

a) Heben Sie den Wechselrichter an. Zwei Methoden stehen Ihnen zur Auswahl.
 Methode 1: Zwei Installateure halten den Wechselrichter direkt an beiden Seiten und heben ihn hoch.
 Methode 2: Bringen Sie zwei Heberinge an den beiden Seiten des Wechselrichters an und heben Sie ihn an.

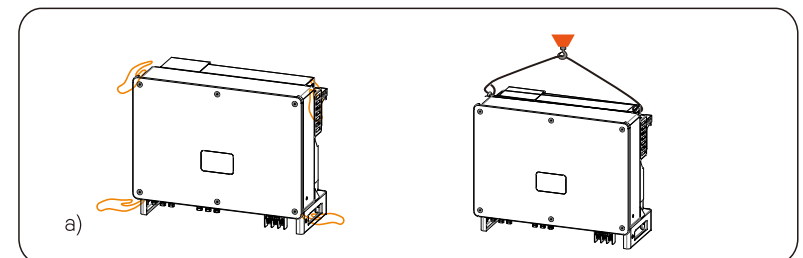


b) Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung und befestigen Sie ihn mit M8-Schrauben an der Halterung

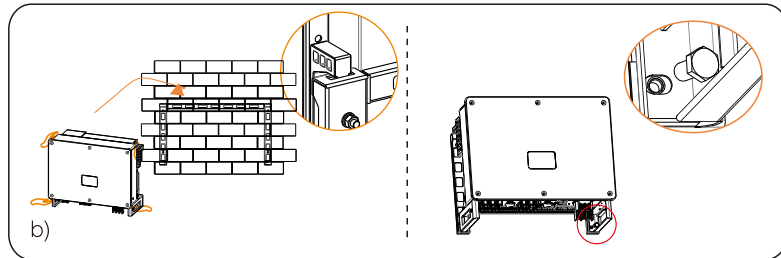


5.6.2 Installationsschritte zur Montage des Wechselrichters auf dem Ständer

➤ Schritt 1: Befestigen Sie die Halterung am Ständer

a) Entnehmen Sie die Halterung und die M8-Schrauben aus der Zubehörbox wie folgt: Bereiten Sie vier M8X40-Schrauben im Voraus. Bitte beachten Sie, dass M8X40-Schrauben nicht im Zubehörcarton enthalten sind. Bitte bereiten Sie diese im Voraus vor.

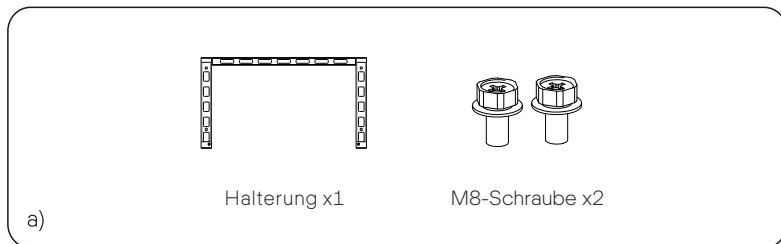


b) Wählen Sie einen geeigneten Ständer für den Wechselrichter. Die Größe der Halterung zu Ihrer Information.

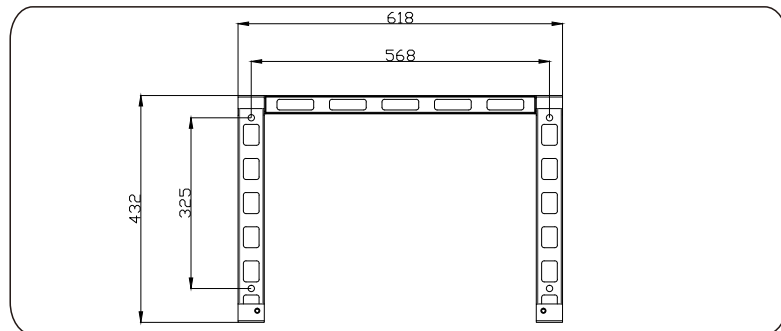

c) Verwenden Sie die Halterung als Schablone, um die Position der Bohrlöcher an der Wand mit einer Wasserwaage und einem Marker zu markieren.


c) Verwenden Sie einen Bohrer $\Phi 10$, um Löcher gemäß der Markierung zu bohren.

e) Montieren Sie die Halterung am Ständer vor und schrauben Sie die M8X40-Schrauben ein, um sie zu befestigen.

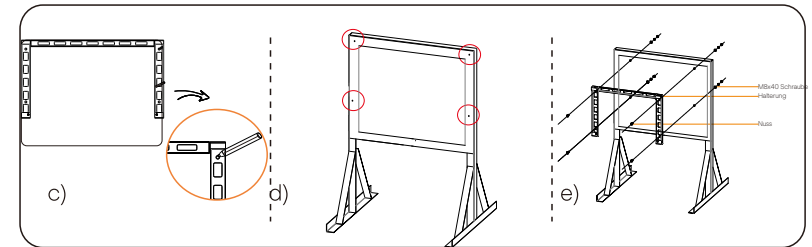


➤ Schritt 2: Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung.

a) Heben Sie den Wechselrichter an. Zwei Methoden stehen Ihnen zur Auswahl.
Methode 1: Zwei Installateure halten den Wechselrichter direkt an beiden Seiten und heben ihn hoch.
Methode 2: Bringen Sie zwei Heberinge an den beiden Seiten des Wechselrichters an und heben Sie ihn an.

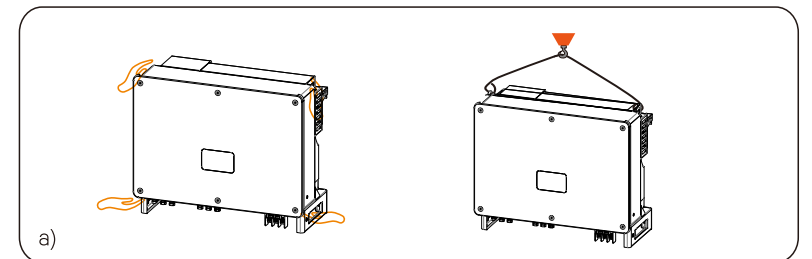

b) Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung und befestigen Sie ihn mit M8-Schrauben an der Halterung

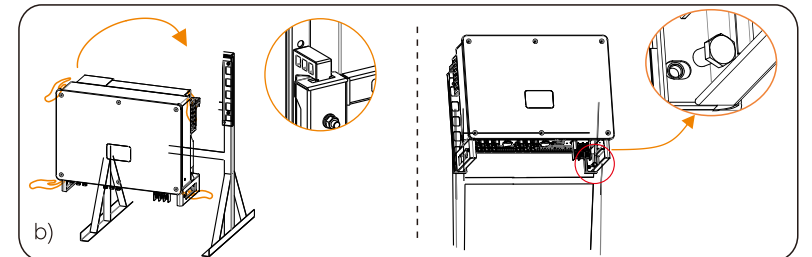


6. Elektrischer Anschluss


6.1 Erdungsanschluss

Die ungeladenen Metallteile in der photovoltaischen Stromerzeugungsanlage, einschließlich der Halterung des photovoltaischen Substrats und des Metallgehäuses des Wechselrichters, sollten zuverlässig geerdet werden. Der Erdungsteil mehrerer Wechselrichter und Photovoltaikanlagen muss mit demselben Erdungsbus verbunden werden, um eine zuverlässige Äquipotentialverbindung herzustellen.


- Schritt 1: Stellen Sie das Erdungskabel her
 - a) Wählen Sie die OT-Kupferklemme und den gelben und grünen 16-25 mm²-Leiter mit der richtigen Länge mit einer Diagonalzange. Verwenden Sie eine Abisolierzange, um die Isolierschicht des Leiters zu entfernen. Die abisolierte Länge muss wie folgt sein:
 - b) Ziehen Sie das abisolierte Ende fest und ziehen Sie den Schrumpfschlauch über das Erdungskabel. Der Schrumpfschlauch muss sich unterhalb des Kabelabschnitts befinden.

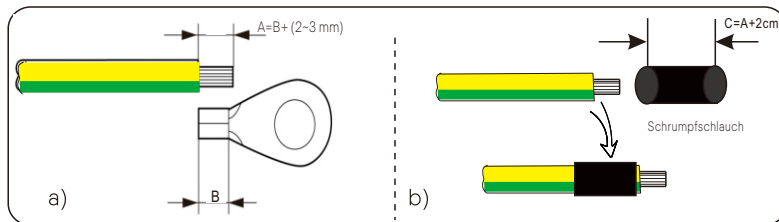




- c) Führen Sie den abisolierten Abschnitt in den OT-Kupferanschluss ein und crimpen Sie ihn mit einem Crimpwerkzeug.
- d) Ziehen Sie den Schrumpfschlauch über den abisolierten Abschnitt des OT-Klemme und schrumpfen Sie ihn mit einem Heißluftgebläse, sodass er in festem Kontakt mit dem OT-Klemme steht.

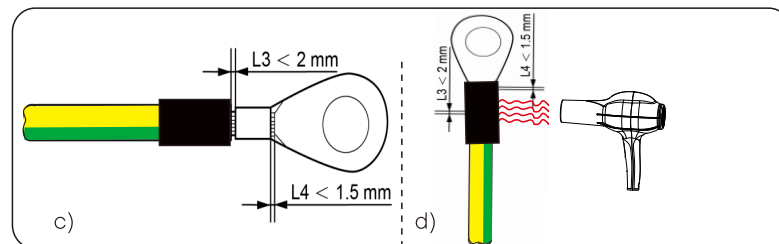

- Schritt 2: Schließen Sie das Erdungskabel an den Wechselrichter an.
 - a) Schließen Sie das Erdungskabel an den Wechselrichter an und befestigen Sie es mit einem Drehmoment von 12 Nm.

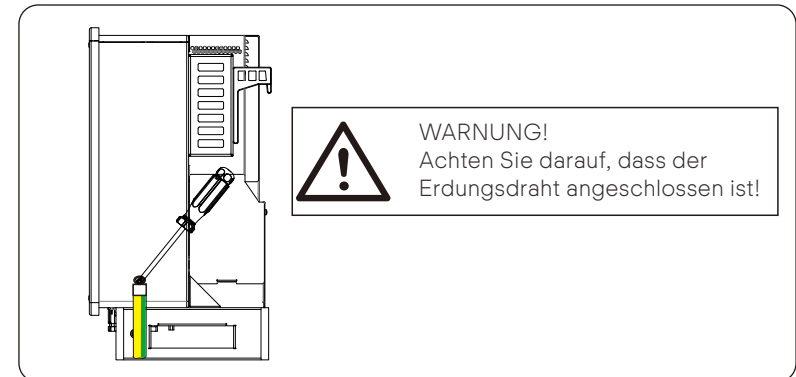


6.2 PV-Strang-Verbindung

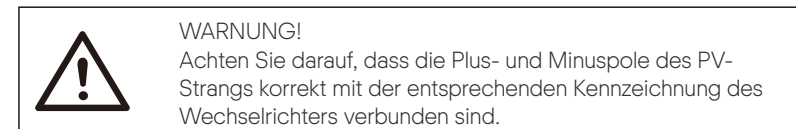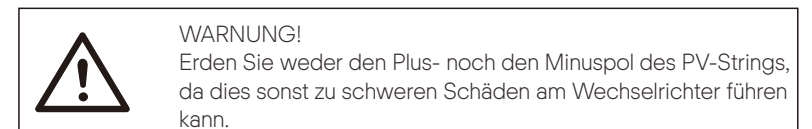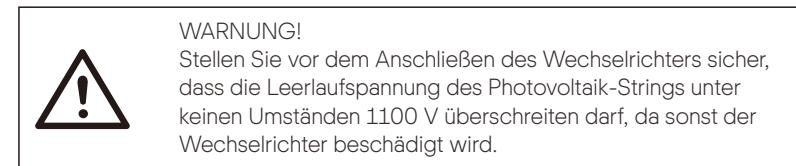


➤ Schritt 1: Stellen Sie das PV-Kabel her

a) Entnehmen Sie das positive x12 DC-Schütz und das negative x12 DC-Schütz aus der Zubehörbox.


b) Demontieren Sie das Schütz in PV-Anschluss, Klemme und Befestigungskopf.

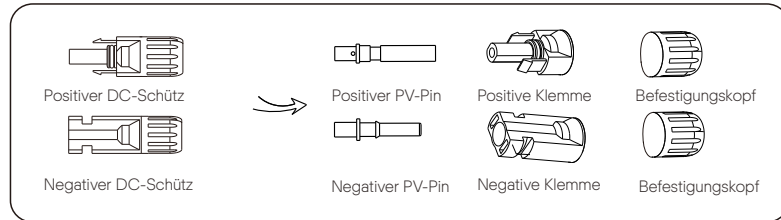


c) Schalten Sie den DC-Schalter aus und bereiten Sie ein 4–6 mm² PV-Kabel vor. Verwenden Sie eine Abisolierzange, um 6 mm Isolationschicht des PV-Kabelendes abzuisolieren.

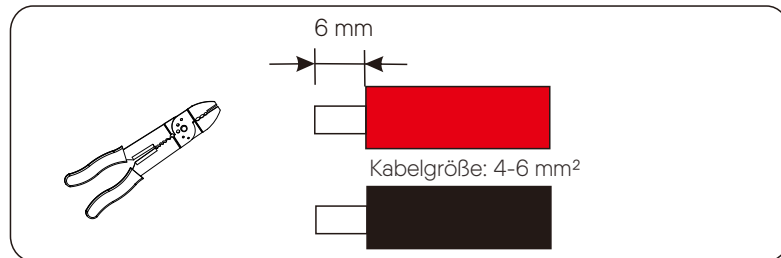

d) Ziehen Sie den abisolierten Abschnitt fest und stecken Sie ihn in die PV-Stifte. Verwenden Sie Klemmklemmen, um ihn so festzuklemmen, dass der abisolierte Abschnitt des PV-Kabels in festem Kontakt mit den PV-Stiften

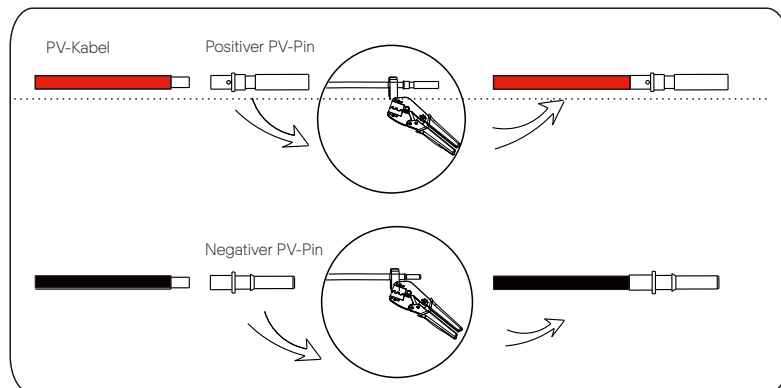

e) Führen Sie das PV-Kabel durch den Befestigungskopf und den Stecker (männlich und weiblich) und drücken Sie den männlichen oder weiblichen Stecker auf das Kabel. Sie hören ein „Klicken“, was anzeigt, dass die Verbindung hergestellt ist. Ziehen Sie dann den Befestigungskopf fest.

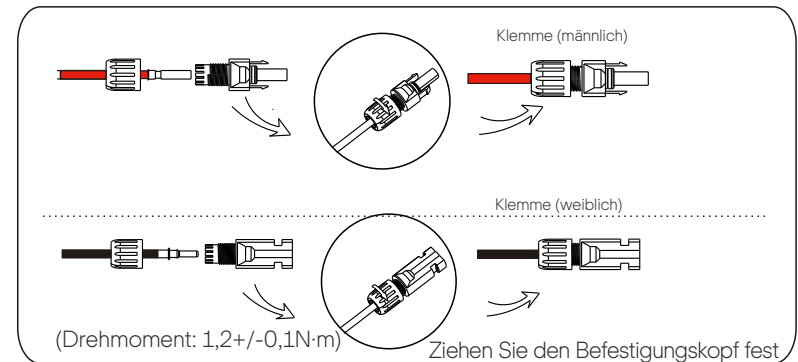


➤ Schritt 2: Messen Sie die Spannung des DC-Eingangs


Verwenden Sie ein Multimeter, um die PV-Spannung des DC-Eingangs zu messen, überprüfen Sie die Polarität des DC-Eingangskabels und stellen Sie sicher, dass die Spannung für jeden String innerhalb des Bereichs des Wechselrichters liegt.

➤ Schritt 3: Verbinden Sie das PV-Kabel mit dem Wechselrichter

Schließen Sie das PV-Kabel an den entsprechenden PV-Anschluss am Wechselrichter an, wie unten gezeigt:

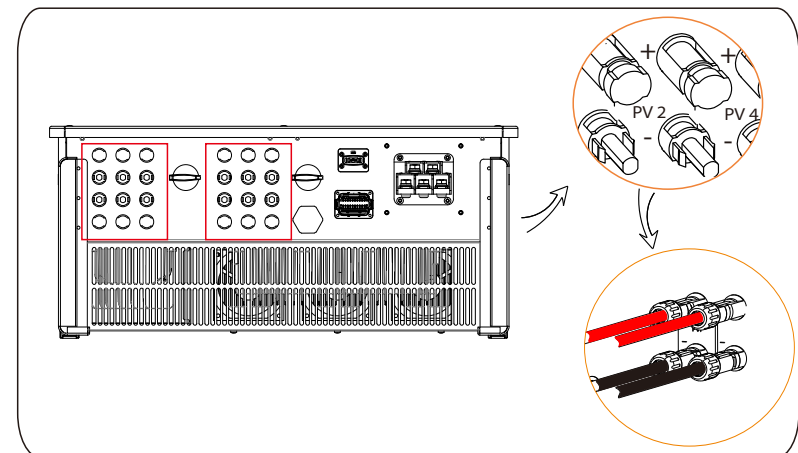


- e) Ziehen Sie den Schrumpfschlauch über das AC-Kabel.
- f) Führen Sie den abisolierten Abschnitt in die OT-Klemme ein und crimpen Sie ihn mit einem Crimpwerkzeug. Ziehen Sie den Schrumpfschlauch über den gecrimpten Abschnitt der OT-Klemme. Verwenden Sie dann ein Heißluftgebläse, um sie so zu schrumpfen, dass sie in festem Kontakt mit dem OT-Klemme sind.

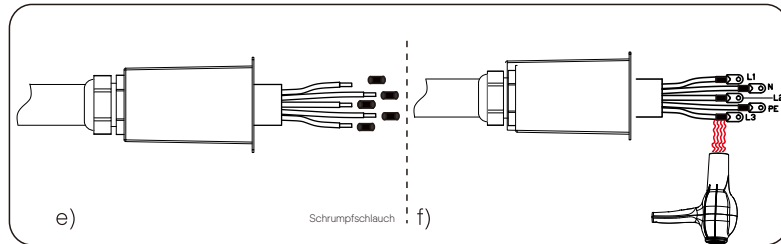


➤ Schritt 2: Schließen Sie das AC-Kabel an den Wechselrichter an

- a) Lösen Sie die fünf Schrauben mit einem Steckschlüssel und schließen Sie das AC-Kabel mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher an die entsprechenden AC-Anschlüsse an. Ziehen Sie dann die Schraube mit einem Drehmoment von 6 N·m an.
- b) Lösen Sie den Befestigungskopf und drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn ein (mit einem Drehmoment von 1 N·m), um die AC-Abschirmung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu befestigen. Ziehen Sie dann den Befestigungskopf fest.

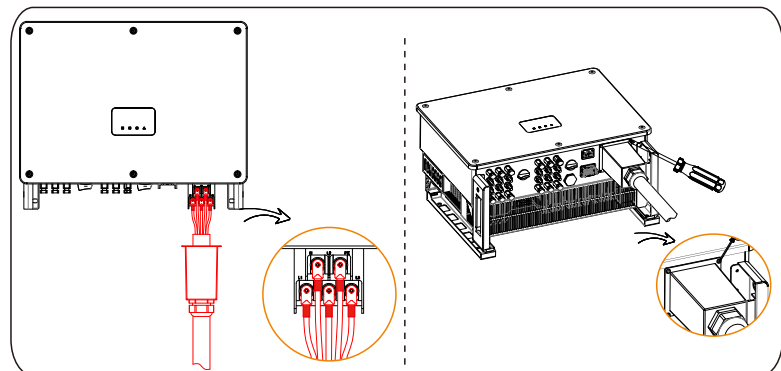

6.4 Kommunikationsverbindung


6.4.1 Definition der Kommunikationssignale



Hafen	Pin	Definition	Anmerkung
RS-485-1	1	RS485A IN+	Wechselrichter RS485 vernetzen oder Datensammler anschließen
	2	RS485B IN-	
	3	GND	
	4	RS485A OUT+	
	5	RS485B OUT-	
	6	GND	
RS-485-2	7	RS485A METER	Schließen Sie das RS485-Messgerät oder andere Geräte an
	8	RS485B METER	
	9	+5V	
	10	GND	
DRM	11	DRM1/5	Reserviert für DRM
	12	DRM2/6	
	13	DRM3/7	
	14	DRM4/8	
	15	RG/0	
	16	CL/0	
DI	21	Digital IN+	Digitales Signal eingeben
	22	Digital IN-	
DO	29	Digital AUS+	Digitales Signal ausgeben
	30	Digital AUS-	


6.4.2 Verbindungsschritte des Kommunikationskabels

a) Nehmen Sie das Kommunikationsterminal aus der Klemme und zerlegen Sie es in die folgenden Teile.

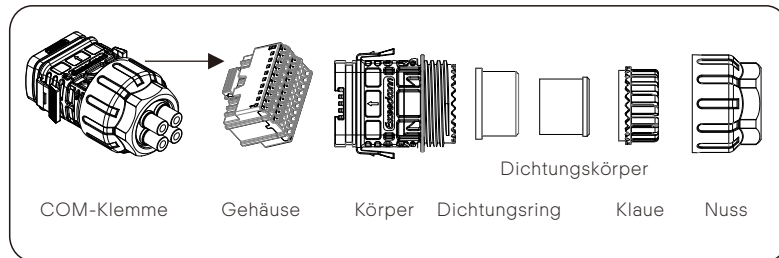


b) Wählen Sie einen Leiter von 0,5-0,75 mm² und verwenden Sie eine Abisolierzange, um 12–14 mm Isolationsschicht des Kabelendes abzuisolieren. Führen Sie die isolierte Kabelendklemme in das Kabelende ein. (ENY0512 Klemme für 0,5 mm²/22 AWG-Leiter; ENY7512 Klemme für 0,75 mm²/20 AWG-Leiter)


c) Verwenden Sie ein Crimpwerkzeug, um den Klemme in festen Kontakt mit dem Kabelende zu bringen.

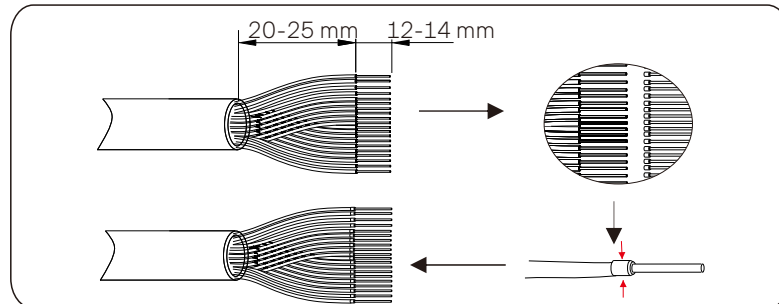

d) Setzen Sie Mutter, Krallen, Dichtungskörper, Dichtungsring und Körper nacheinander auf das Kommunikationskabel.

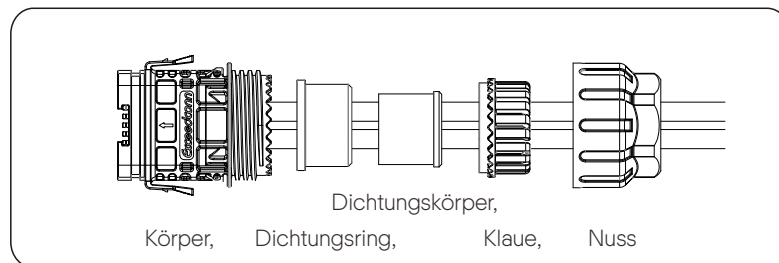


e) Setzen Sie die Klemme entsprechend des Etiketts in das Gehäuse ein. Schieben Sie das Gehäuse mit Klemmeinsatz in den Körper. Es ertönt ein leises „Klick“-Geräusch, das anzeigt, dass die Verbindung hergestellt ist.

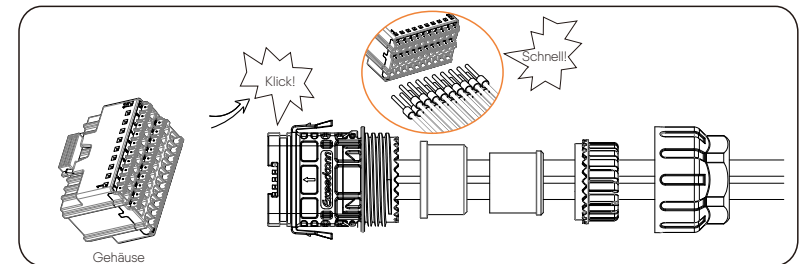

f) Drücken Sie den Dichtungskörper in den Dichtungsring, drücken Sie dann die Klaue herab.


g) Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn mit einem Drehmoment von 8 +/- 2 Nm an.

h) Halten Sie die Tasten auf beiden Seiten gedrückt und verbinden Sie es mit dem COM-Port des Wechselrichters. Bei korrekter Verbindung ertönt ein leises „Klick“-Geräusch.

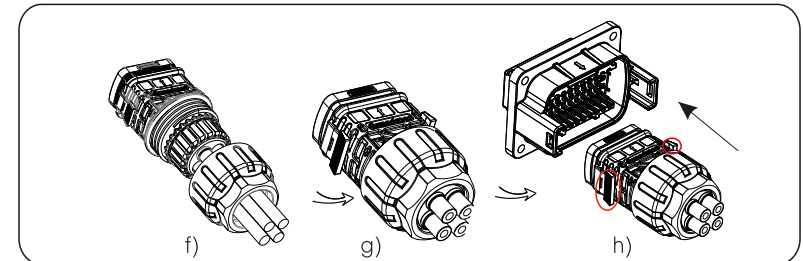

6.4.3 Freigabeschritte des Kommunikationskabels


Um das Kommunikationskabel zu lösen, halten Sie bitte die Knöpfe auf beiden Seiten gedrückt und ziehen Sie das Kabel heraus, um es zu entriegeln.

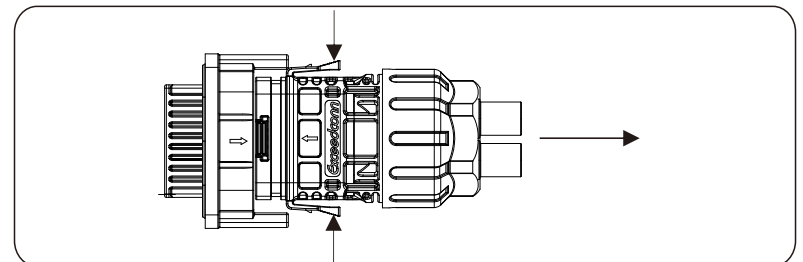

6.5 Überwachungsverbindung


SolaX Cloud ist eine Mobiltelefonanwendung, die über WLAN/LAN/4G mit dem Wechselrichter kommunizieren kann. Es kann Alarmabfrage, Parameterkonfiguration, tägliche Wartung und andere Funktionen realisieren. Dies ist eine bequeme Wartungsplattform.

Stecken Sie den Dongle in den „USB“-Anschluss an der Unterseite des Wechselrichters. Nachdem die DC oder AC-Seite eingeschaltet wurde, können die APP und der Wechselrichter verbunden werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Handbuch.

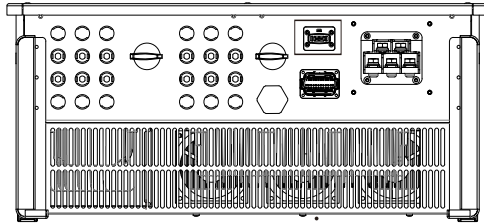


➤ WLAN-Verbindung

Der SolaX Pocket WiFi-Dongle verbindet sich innerhalb von 50 m von der Installation mit einem lokalen Netzwerk, um den Zugriff auf die SolaX Cloud-Überwachungsplattform zu ermöglichen.

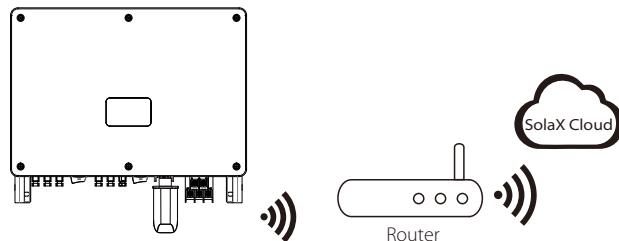


➤ LAN-Verbindung

Wenn WLAN nicht geeignet ist, ermöglicht das Pocket LAN Benutzern, sich über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk zu verbinden. Ethernet ermöglicht eine wesentlich stabilere Verbindung mit weniger Interferenzen.

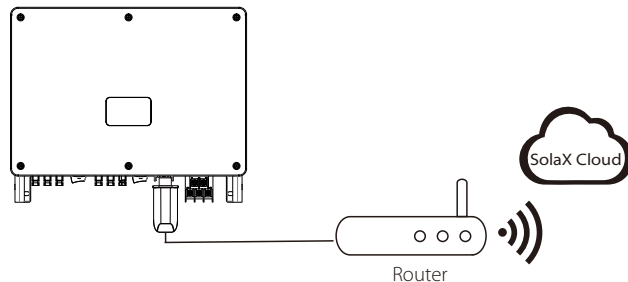

➤ 4G-Verbindung

Mit dem SolaX Pocket 4G-Dongle können Sie eine 4G-Verbindung verwenden, um Ihr System zu überwachen, ohne eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk herstellen zu müssen. (Dieses Produkt ist in Großbritannien nicht erhältlich)

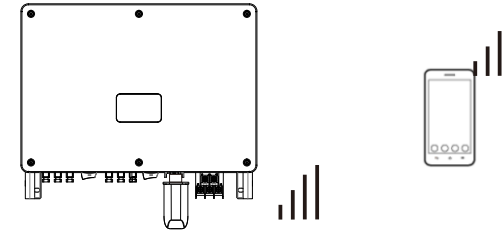

➤ Grundeinstellung und erweiterte Einstellung

Zu den Grundeinstellungen gehören Uhrzeit, Datum und Sprache. Erweiterte Einstellungen legen Sicherheit, Systemumschaltung, PV-Anschluss, Wirkleistungssteuerung, Exportregelung, Blindleistungssteuerung, Netzspannungsparameter, Netzfrequenzparameter, Netzdurchspeisungsparameter, Check-Parameter, Reset, Kommunikationsparameter und Neues Passwort fest.

7. Starten Sie den Wechselrichter

• Starten Sie den Wechselrichter, nachdem Sie alle folgenden Schritte überprüft haben:

- a) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät gut an der Wand oder am Ständer befestigt ist.
- b) Vergewissern Sie sich, dass alle DC-Schalter und AC-Schalter getrennt sind.
- c) Das Netzkabel ist korrekt an das Stromnetz angeschlossen.
- d) Alle PV-Module sind korrekt an den Wechselrichter angeschlossen, DC-Steckverbinder, die nicht verwendet werden, sollten mit einer Abdeckung abgedichtet werden.
- e) Schalten Sie den DC-Schalter in die „ON“-Position.


• Starten Sie den Wechselrichter

Der Wechselrichter startet automatisch, wenn die PV-Module genug Energie erzeugen. Überprüfen Sie den Status der LED-Anzeigen und des LCD-Bildschirms. Die LED-Anzeigen sollten blau sein und der LCD-Bildschirm sollte die Hauptschnittstelle anzeigen.

Für den Wechselrichter mit LED-Anzeigen:

Wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Alle Anschlüsse sind korrekt.
- Alle externen Schutzschalter sind geschlossen.
- Der DC-Schalter des Wechselrichters befindet sich in der Position „ON“.

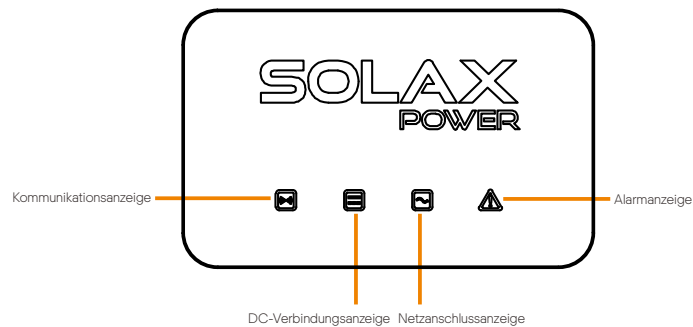

LED	Indikatorstatus	Definition des Indikatorstatus
Kommunikationssignalanzeige (blau)	Immer Licht an	Die Kommunikation des Wechselrichters ist normal.
	Blinkt	Es werden längere Zeit keine Kommunikationsdaten empfangen.
DC-seitige Signalanzeige (grün)	Immer Licht an	Der Wechselrichter befindet sich im netzgekoppelten Zustand.
	Blinkt	Wenn die Fehlersignalleuchte leuchtet, weist dies auf Fehler auf der DC-Seite des Wechselrichters hin. Wenn die Fehlersignalleuchte aus ist, zeigt sie an, dass mindestens ein Kanal mit MPPT-Eingangsspannung höher als 200 V ist. In der Zwischenzeit treten auf der Gleichstromseite des Wechselrichters keine Fehler auf.
	Immer Licht aus	Die Eingangsspannung aller MPPT-Kanäle beträgt weniger als 200 V; Oder der DC-Schalter ist nicht eingeschaltet.
Netzanschlussanzeige (grün)	Immer Licht an	Der Wechselrichter befindet sich im netzgekoppelten Zustand.
	Blinkt	Wenn die Fehlersignalanzeige leuchtet, zeigt dies an, dass Fehler auf der AC-Seite des Wechselrichters aufgetreten sind; Wenn die Fehlersignalanzeige aus ist, ist das AC-Netz angeschlossen und der Wechselrichter befindet sich nicht im netzgekoppelten Zustand.
	Immer Licht aus	Der Wechselrichter ist nicht mit dem Netz verbunden;
Fehleranzeige des Wechselrichters (Rot)	Immer Licht an	Der Wechselrichter ist defekt
	Blinkt	Der Wechselrichter gibt eine Warnung aus
	Immer Licht aus	Der Wechselrichter befindet sich derzeit im Normalzustand und es liegt keine Störung vor.

Hinweis:

- 1 Wenn sich der Wechselrichter im Zustand der Softwareaktualisierung befindet, sind alle Anzeigen aktiv;
- 2 Wenn das Wechselrichter-Upgrade fehlschlägt, sind die anderen drei Anzeigen außer der Wechselrichter-Fehleranzeige (rot) aus;
- 3 Nachdem das Wechselrichter-Upgrade erfolgreich war, sind alle Anzeigen aus;
- 4 Wenn sich der Wechselrichter im Alterungsmodus befindet, blinkt die Fehleranzeige des Wechselrichters (rot) und andere Anzeigen behalten den aktuellen Zustand bei.


Für den Wechselrichter mit LCD-Bildschirm:

Nachfolgend sind die drei verschiedenen Betriebszustände dargestellt, die einen Start des Wechselrichters bedeuten. erfolgreich hochgefahren.

Warten: Der Wechselrichter wartet auf die Überprüfung, wenn die DC-Eingangsspannung von den Modulen größer als 160 V (niedrigste Anlaufspannung), aber kleiner als 200 V (niedrigste Betriebsspannung) ist.


Überprüfung: Der Wechselrichter prüft die DC-Eingangsumgebung automatisch, wenn die DC-Eingangsspannung der PV-Module 200 V übersteigt und die PV-Module genügend Energie zum Starten des Wechselrichters haben.



Normal: Der Wechselrichter beginnt normal zu arbeiten, das blaue Licht leuchtet, währenddessen speist der Wechselrichter Energie in das Netz zurück und die LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Ausgangsleistung an. Rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf, um den Anweisungen beim ersten Start zu folgen.


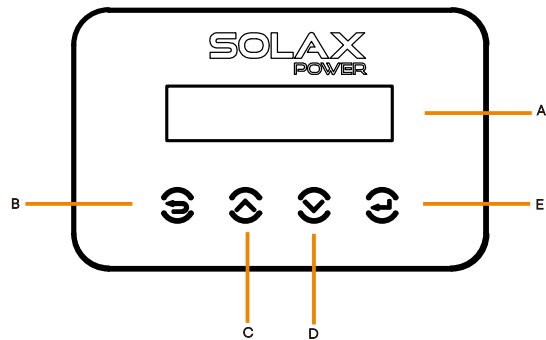


Objekt	Name	Beschreibung
A	LCD-Bildschirm	Zeigen Sie die Informationen des Wechselrichters an.
B	ESC-Taste	Kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück oder brechen Sie die Einstellung ab
C	Pfeiltaste nach oben	Bewegen Sie den Cursor nach oben oder erhöhen Sie den Einstellwert.
D	Pfeiltaste nach unten	Bewegen Sie den Cursor nach unten oder verringern Sie den Einstellwert.
E	Eingabetaste	Geben Sie die ausgewählte Schnittstelle ein oder bestätigen Sie die Einstellung.

8 Einstellung für Wechselrichter mit LCD

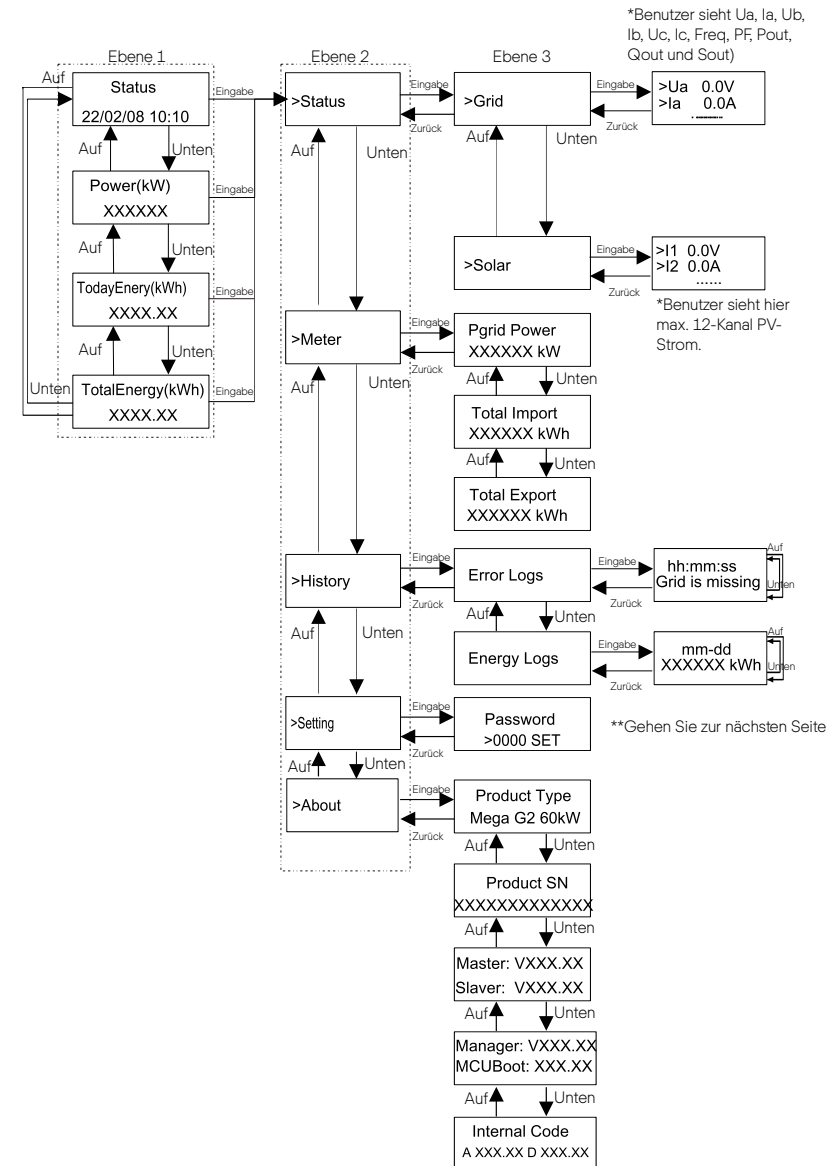

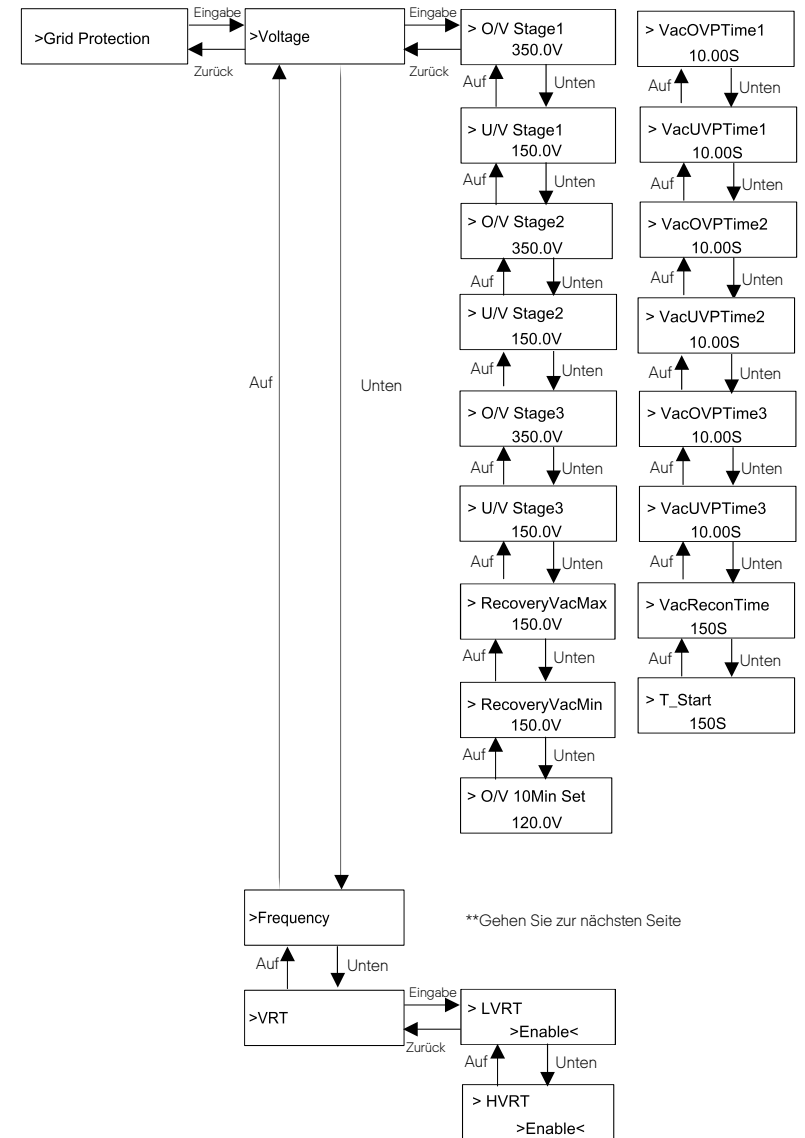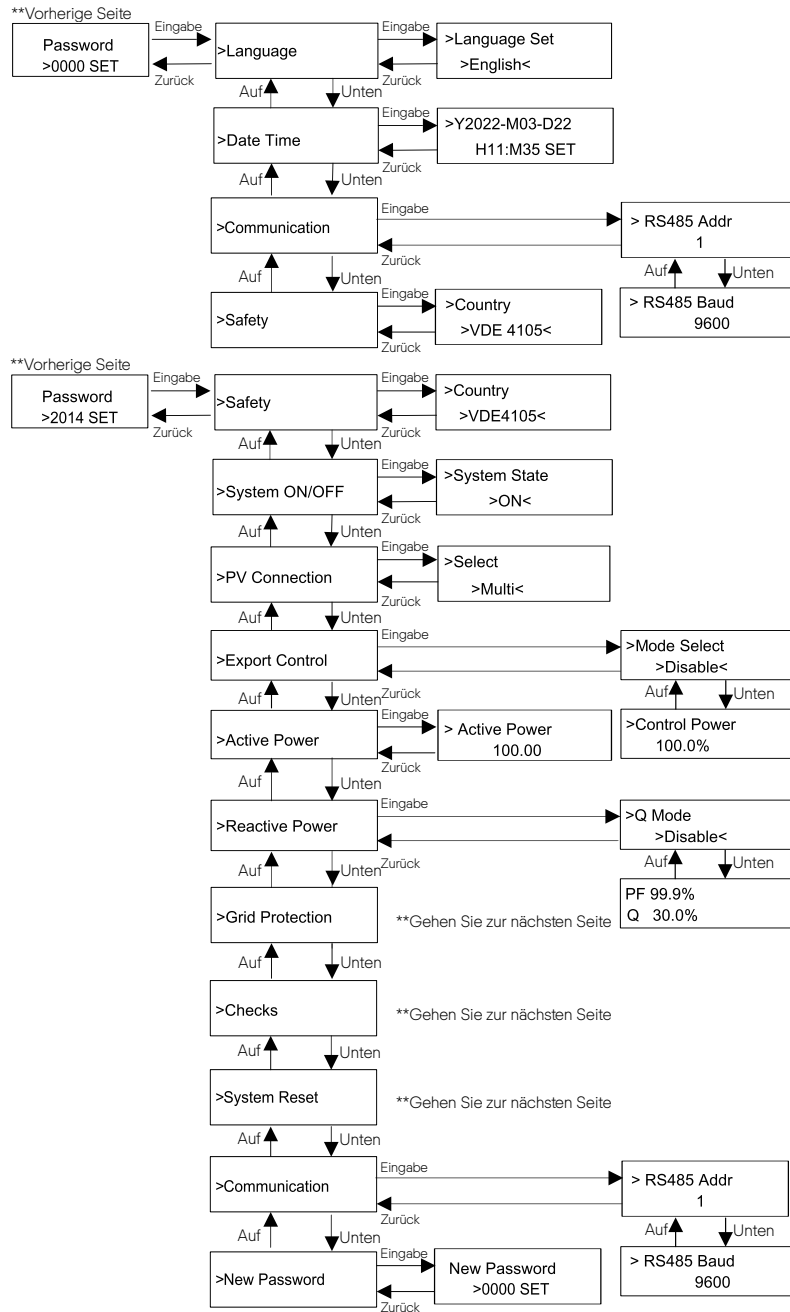


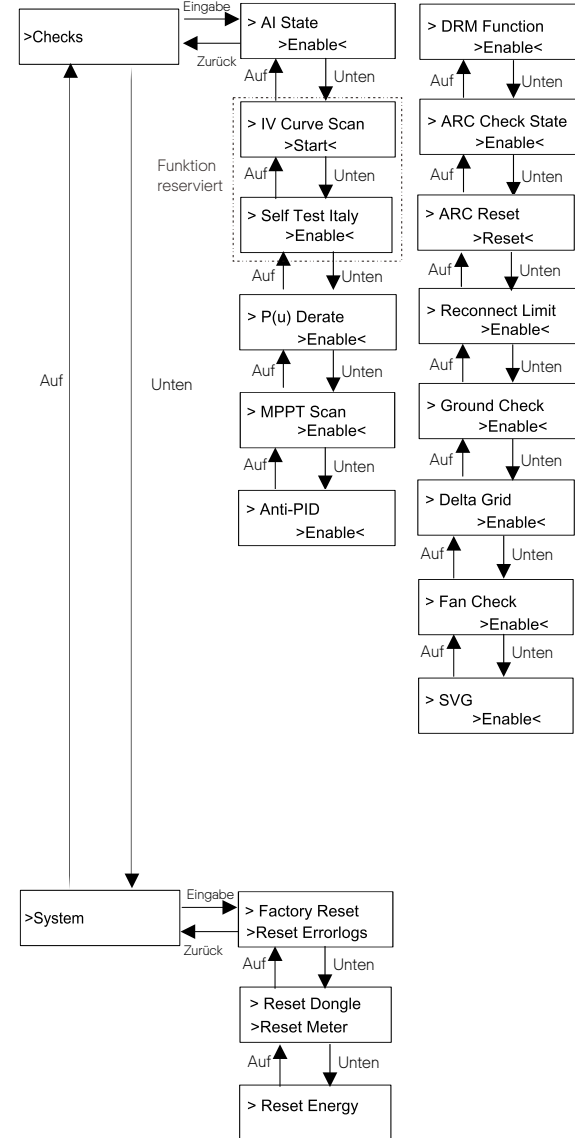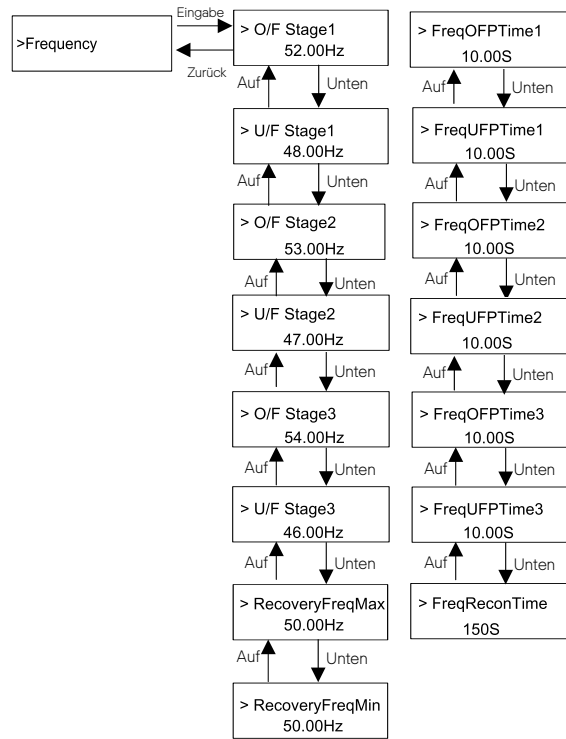

➤ Digitale LCD-Anzeige

Die Haupt-Schnittstelle (Ebene 1) ist die Standardschnittstelle, der Wechselrichter springt automatisch zu dieser Schnittstelle, wenn das System erfolgreich gestartet wurde oder für einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wurde.


„Status“ zeigt die Uhrzeit und den aktuellen Status „Waiting“, „Checking“, „Running“, „Fault“ und „Upgrading“; „Leistung“ bedeutet die zeitliche Ausgangsleistung; „TodayEnergy“ bezeichnet den am Tag erzeugten Strom; „TotalEnergy“ meint den bisher erzeugten Strom. Drücken Sie „Auf“, und „Ab“, um die Informationen zu überprüfen.



➤ Menü-Schnittstelle

Die Menü-Schnittstelle (Ebene 2) ist eine Transfer-Schnittstelle, über die der Benutzer in eine andere Schnittstelle gelangen kann, um die Einstellung abzuschließen oder die Informationen abzurufen.


- Der Benutzer kann diese Schnittstelle aufrufen, indem er die „Eingabe“-Taste drückt, wenn das LCD die Hauptschnittstelle anzeigt.
- Der Benutzer kann die Tasten „Auf“ und „Ab“ auswählen und die Auswahl mit „Eingabe“ bestätigen.



• Status

Die Statusfunktion beinhaltet „Netz“ und „Solar“.


Drücken Sie zur Auswahl „Auf“ und „Ab“ und drücken Sie „Eingabe“, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie „ESC“, um zum Menü zurückzukehren.



a) Netz


Dieser Status zeigt den aktuellen Netzzustand wie Spannung, Strom und Ausgangsleistung usw. an. Pout misst den Ausgang des Wechselrichters; Pgrid bedeutet Wirkleistung; Qout bedeutet Blindleistung; Sout bedeutet Scheinleistung.

Drücken Sie die Tasten „Auf“ und „Ab“, um den Parameter zu überprüfen. Drücken Sie auf „Eingabe“, um zum Status zurückzukehren.




b) Solar

Diese Schnittstelle zeigt den Eingangsstrom von PV. Für X3-Mega G2 können maximal 12 Kanäle PV-Strom überprüft werden.



• Zähler


Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Import- und Exportenergie überprüfen. Es gibt drei Parameter: „Pgrid Power“, „Total Import“ und „Total Export“. Drücken Sie „Auf“ und „Ab“, um die Werte zu überprüfen. Wenn kein Messgerät angeschlossen ist, zeigen die Parameter hier 0 an.



• Verlauf


Der Verlauf enthält Fehlerprotokolle und Energieprotokolle.

Das Fehlerprotokoll enthält Fehlerinformationen. Es kann höchstens sechs Elemente aufnehmen. Drücken Sie die Tasten „Auf“ und „Ab“, um den Parameter zu überprüfen. Drücken Sie „ESC“, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.



Das Energieprotokoll enthält die im Laufe des Tages erzeugte Energie.


Drücken Sie die „Auf“- und „Ab“-Taste, um das Datum auszuwählen, um das an diesem Tag aufgezeichnete Protokoll zu überprüfen. Drücken Sie „ESC“, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.



• Einstellungen


Die Einstellungsfunktion wird zum Einstellen des Wechselrichters auf Sicherheit, System ein/aus, PV-Verbindungsmodus usw. verwendet. Um den Parameter einzustellen, geben Sie bitte das Passwort ein.

Für Benutzer lautet das Standardpasswort „0000“, mit dem der Benutzer „Sprache“, „Datum Uhrzeit“, „Kommunikation“ und „Sicherheit“ überprüfen und ändern kann.




a) Sprache

Hier kann der Benutzer die Sprache einstellen. Derzeit steht nur Englisch zur Auswahl.



b) Datum und Uhrzeit

Über diese Schnittstelle kann der Benutzer das Datum und die Uhrzeit des Systems einstellen. Erhöhen oder verringern Sie das Wort, indem Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“ drücken. Drücken Sie zur Bestätigung auf „Eingabe“ und wechseln Sie zum nächsten Wort. Nachdem alle Wörter bestätigt wurden, wählen Sie „SET“ und drücken Sie „Eingabe“, um das Passwort zu bestätigen.





c) Kommunikation

RS485 Addr: Die Modbus-Adresse des externen Kommunikationsprotokolls.


Rs485 Baud: Die Baudrate des externen Kommunikationsprotokolls. Derzeit werden 4800, 9600 und 19200 unterstützt.

Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter mit dem Computer kommunizieren, wodurch der Betriebszustand des Wechselrichters überwacht werden kann. Wenn mehrere Wechselrichter von einem Computer überwacht werden, müssen die RS485-Kommunikationsadressen verschiedener Wechselrichter eingestellt werden.




d) Sicherheit


Der Benutzer kann hier nur die Sicherheitsnorm einsehen.



Für Installateure lautet das Standardpasswort „2014“, mit dem der Installateur die erforderlichen Einstellungen überprüfen und ändern kann, die den lokalen Regeln und Vorschriften entsprechen. Wenn weitere erweiterte Einstellungen erforderlich sind, wenden Sie sich an den Händler oder SolaX, um Unterstützung zu erhalten. Drücken Sie „Eingabe“, um das Passwordeinstellungsfenster aufzurufen, drücken Sie „Auf“ und „Ab“, wenn es blinkt, und drücken Sie dann „Eingabe“, um den eingestellten Wert zu bestätigen. Wählen Sie abschließend „SET“ und drücken Sie „Eingabe“, um das Passwort zu bestätigen.




Nach der Eingabe des Passworts werden die Informationen der LCD-Schnittstelle wie folgt angezeigt.



a) Sicherheit


Der Installateur kann hier die Sicherheitsnorm nach verschiedenen Ländern und netzgebundenen Standards festlegen. Es gibt mehrere Standards zur Auswahl.



b) System EIN/AUS




„EIN“ bedeutet, dass der Wechselrichter im Betriebszustand ist und der Wechselrichter im Standardzustand ist.

„AUS“ bedeutet, dass der Wechselrichter nicht mehr läuft und nur der LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.



c) PV-Anschluss

Mit dieser Funktion kann der Benutzer den PV-Anschlussstyp auswählen.




PV Wechselrichter

d) Exportkontrolle


Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter die in das Netz exportierte Energie regeln.

Die „Control Power“ kann vom Installateur eingestellt werden. Wenn Sie 100 % für die Regelleistung einstellen, bedeutet dies, dass die Energie mit voller Leistung in das Netz eingespeist werden kann. Wenn Sie 0 % einstellen, ist der Export ins Netz begrenzt. Bitte stellen Sie den Prozentsatz entsprechend dem tatsächlichen Bedarf ein. Wenn Sie „Deaktivieren“ wählen, bedeutet dies, dass die Funktion nicht aktiviert wird. Drücken Sie die „Auf“- und „Ab“-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie „Eingabe“, um die Auswahl zu bestätigen.




e) Wirkleistung

Diese Schnittstelle wird verwendet, um die Wirkleistung entsprechend der Anforderung des öffentlichen Stromnetzes einzustellen.



f) Blindleistung


Über diese Schnittstelle wird die Wirkleistung eingestellt. Bitte stellen Sie den Wert entsprechend den Anforderungen des Versorgungsnetzes ein.



g) Netzschutz


Normalerweise muss der Endanwender den Netzschutz nicht festlegen. Alle Standardwerte wurden vor dem Verlassen des Werks gemäß den Sicherheitsvorschriften eingestellt.

Wenn ein Reset erforderlich ist, sollten alle Änderungen gemäß den Anforderungen des lokalen Netzes vorgenommen werden.



h) Checks


Diese Schnittstelle wird verwendet, um die erforderlichen Funktionen zu aktivieren, einschließlich „AI State“, „P(u) Derate“, „MPPT Scan“ usw.



i) System

Hier können Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen, Fehlerprotokolle zurücksetzen, Dongles zurücksetzen, Zähler zurücksetzen und Energie zurücksetzen. Nehmen wir als Beispiel „Reset Meter“:

Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Zähler-Energie löschen. Drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie „Eingabe“, um die Auswahl zu bestätigen. (Der Benutzer kann „Ja“ wählen, um den Zähler zurückzusetzen, wenn der Benutzer einen SolaX-Zähler kauft)




j) Kommunikation

Siehe „Kommunikation“ unter „Einstellung“, nachdem Sie das Passwort „0000“ eingegeben haben.


k) Neues Passwort

Der Benutzer kann hier das neue Passwort festlegen. Erhöhen oder verringern Sie den Wert, indem Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“ drücken. Drücken Sie zur Bestätigung auf „Eingabe“ und wechseln Sie zum nächsten Wort. Nachdem das Wort bestätigt wurde, drücken Sie „SET“ und „Eingabe“, um das Passwort zurückzusetzen.



• Über

Diese Schnittstelle zeigt Informationen des Wechselrichters an, einschließlich Modell, SN, Softwareversion von Master-DSP, Slaver- und ARM-Platine und internem Code.



9 Fehlerbehebung

9.1 Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen und Verfahren zur Lösung möglicher Probleme mit Wechselrichtern der X3-Serie sowie Tipps zur Fehlerbehebung, um die meisten Probleme zu identifizieren und zu lösen, die bei Wechselrichtern der X3-Serie auftreten können.

Dieser Abschnitt hilft Ihnen, die Ursache von Problemen einzugrenzen, auf die Sie stoßen können. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.

Überprüfen Sie Warnungen oder Fehlermeldungen in der Systemsteuerung oder die Fehlercodes auf der Informationsanzeige des Wechselrichters. Wenn eine Nachricht angezeigt wird, zeichnen Sie sie auf, bevor Sie weitere Schritte ausführen.

Versuchen Sie die in den Problembehandlungslisten angegebene Lösung.

Wenn die Informationsanzeige Ihres EV-Ladegeräts keine Fehleranzeige anzeigt, überprüfen Sie die folgende Liste, um sicherzustellen, dass der aktuelle Zustand der Installation den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ermöglicht.

- Befindet sich der Wechselrichter an einem sauberen, trockenen und ausreichend belüfteten Ort?
- Wurden die DC-Eingangsschalter geöffnet?
- Sind die Kabel ausreichend dimensioniert und kurz genug?
- Sind die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse und die Verkabelung in gutem Zustand?
- Sind die Konfigurationseinstellungen für Ihre spezielle Installation korrekt?
- Sind das Display und das Kommunikationskabel ordnungsgemäß angeschlossen und unbeschädigt?

Wenden Sie sich an den SolaX-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, Details Ihrer Systeminstallation zu beschreiben und Modell und Seriennummer des Geräts anzugeben.

Global Service Center: +86 (571) 56260033 ext 749

Allgemeine Anfrage: +86 (571) 56260011

Vertriebsanfrage: +86 (571) 56260008

E-Mail: info@solaxpower.com

Fax: +86 (571) 56075753

Error	Diagnose und Lösungen
ISO_Fail	PV-Isolationsimpedanz unter Sicherheitswert 1. Überprüfen Sie den PV-Elektroanschluss; 2. Überprüfen Sie die Erdung des Wechselrichters; 3. Wenden Sie sich an den Installateur;
Meter_Oppsite	Falsche Messrichtung 1. Bestätigen Sie, ob die aktuelle Richtung des Zählers korrekt ist; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Remote_Off	Der Wechselrichter erhält den Shutdown-Befehl und befindet sich im Shutdown-Zustand 1. Senden Sie den Startbefehl über die App oder das Internet, um den Wechselrichter erneut zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Freq_Cfg_Err	Fehler bei der Einstellung der Netznennfrequenz 1. Prüfen Sie, ob die Zustands-/Stromnetzrichtlinie korrekt eingestellt ist; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Gnd_Conn_Err	Erdungsfehler des Wechselrichters 1. Prüfen Sie, ob der Neutralleiter des Stromnetzes korrekt angeschlossen ist; 2. Prüfen Sie, ob das Erdungskabel des Wechselrichters korrekt angeschlossen ist; 3. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten; 4. Wenden Sie sich an den Installateur;
PVXX_Reverse	Umgekehrte Verbindung von MPPT-Komponenten (mppt1-mppt12 repräsentieren jeweils 1-12 Kanäle von MPPT) 1. Prüfen Sie, ob der elektrische Anschluss des PV-Moduls korrekt ist; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
PV_VolHigh	PV-Eingangsspannung ist höher als der zulässige Wert (PV1-PV12 entspricht jeweils 1-12 PV-Überspannung) 1. Überprüfen Sie die PV-Spannung und bestätigen Sie, dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt; 2. Reduzieren Sie die Anzahl der PV-Module in Reihe und reduzieren Sie die PV-Spannung; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
BST_SW_OCP	Überstrom der MPPT-Software 1. Prüfen Sie, ob der PV-Eingang kurzgeschlossen ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
BST_HW_OCP	Überstrom der MPPT-Hardware 1. Prüfen Sie, ob der PV-Eingang kurzgeschlossen ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
Grid_Loss	Stromausfall des Stromnetzes/Unterbrechung der AC-Leitung oder des AC-Schalters. 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung normal ist; 2. Überprüfen Sie den AC-Schalter der elektrischen Verbindung zum Stromnetz; 3. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten
GridVol_OVP1	Die Netzspannung überschreitet den zulässigen Wert 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
GridVol_UVP1	Die Netzspannung ist niedriger als der zulässige Wert 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
GridVol_OVP_10M	Die Netzspannung überschreitet den zulässigen Wert 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;

Error	Diagnose und Lösungen
GridVol_OVP_INST	Momentane Hochspannung des Stromnetzes 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
GridFreq_OF1	Die Netzfrequenz überschreitet den zulässigen Wert 1. Prüfen Sie, ob die Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
GridFreq_UF1	Die Netzfrequenz liegt unter dem zulässigen Wert 1. Prüfen Sie, ob die Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
GridPhase_Loss	Verlust der Netzphasenspannung 1. Überprüfen Sie die Netzspannung; 2. Überprüfen Sie den AC-Schalter der elektrischen Verbindung zum Stromnetz; 3. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten
Grid_Unbalance	Ungleichgewicht der Netzspannung 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
Grid_FRT	Netzstörung 1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten;
DCBus_HW_OVP	Bus-Hardware-Überspannung 1. Überprüfen Sie die PV-Spannung und bestätigen Sie, dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
PBus_FSW_OVP	Bus-Software-Überspannung 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
NBus_FSW_OVP	Bus-Software-Überspannung 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
DCBus_SW_OVP	Bus-Software-Überspannung 1. Überprüfen Sie die PV-Spannung und bestätigen Sie, dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
DCBus_SW_UVP	Bus-Software-Überspannung 1. Überprüfen Sie die PV-Spannung und bestätigen Sie, dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
DCBus_Unbalance	Bus-Ungleichgewicht 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
PV_Above_Bus	PV momentane Hochspannung 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur

Error	Diagnose und Lösungen
DcBus_SSErr	Bus-Softstart-Fehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
SunPWR_Weak	Geringe PV-Leistung 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
InvRelay_Err	Relaisfehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Relay_OnErr	Fehler beim Einschalten des Relais 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_SW_OCP	Überstrom der Wechselrichter-Software 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_PkCur_OL	Überstrom der Wechselrichter-Software 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_HW_OCP	Hardware-Überstrom des Wechselrichters 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_DCI_Err	DCI über dem zulässigen Wert 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_SC_Err	Ausgangskurzschluss 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
GFCI_CT_Err	Fehler des GFCI-Sensors 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
GFCI_Err	GFCI-Fehler 1. Prüfen Sie, ob das Erdungskabel des Wechselrichters korrekt angeschlossen ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
Inv_HW_OCPA	Hardware-Überstromfehler des Wechselrichters 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Bst_IGBT_NTC_OTP	Erhöhen Sie die Modultemperatur über den zulässigen Wert 1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut belüftet ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur

Error	Diagnose und Lösungen
Inv_IGBT_NTC_OTP	Die Temperatur des Wechselrichtermoduls ist höher als der zulässige Wert 1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut belüftet ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
AC_TB_NTC_OTP	Die Temperatur der AC Klemme ist höher als der zulässige Wert 1. Vergewissern Sie sich, dass die AC-Klemme des Wechselrichters richtig verdrahtet ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
Envir_Tmp_Low	Die Innentemperatur liegt unter dem zulässigen Wert 1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut belüftet ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
SW_VerMisMatch	Fehler bei der Softwareversion 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Envir_Tmp_OTP	Die Innentemperatur ist höher als der zulässige Wert 1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut belüftet ist; 2. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 3. Wenden Sie sich an den Installateur
TmpSensor_Loss	Verbindungsfehler des Temperatursensors 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Comm_SPI_Err	Interner Kommunikationsfehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Comm_CAN_Err	Interner Kommunikationsfehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
EPRM_RW_Err	EEPROM-Fehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
FAN1_Err	Lüfter 1 Fehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
FAN2_Err	Lüfter 2 Fehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
MOV_AC_Err	Ausfall des AC-Blitzschutzmoduls 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
MOV_DC_Err	Ausfall des DC-Blitzschutzmoduls 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur
Type_Model_Err	Modelleinstellungsfehler 1. Versuchen Sie, den Wechselrichter neu zu starten; 2. Wenden Sie sich an den Installateur

9.2 Routinewartung

Wechselrichter benötigen in den meisten Fällen keine Wartung oder Korrektur. Um sicherzustellen, dass der X3-Mega G2 über einen langen Zeitraum ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie ihn regelmäßig warten. Schalten Sie das System aus, bevor Sie das System reinigen, Kabel anschließen und die Erdungszuverlässigkeit aufrechterhalten.

• Lüfterwartung

Der externe Lüfter des Umrichters ist lange in Betrieb. Um den Lüfter im normalen Betriebszustand zu halten, muss der Lüfter regelmäßig gereinigt werden (es wird empfohlen, ihn einmal im Jahr zu reinigen).

Bei zu langer Nutzungsdauer kann der Lüfter ausfallen und der Lüfter muss repariert oder ersetzt werden. Die Wartung oder der Austausch erfordert einen fachgerechten Betrieb.

Schritt 1. Vor der Wartung des Lüfters muss die AC-Verbindung getrennt werden, dann muss der DC-Schalter getrennt werden und eine Wartezeit von 5 Minuten ist nötig.



Schritt 2. Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Lüfterabdeckung heraus, um die Abdeckung zu entfernen.

Schritt 3. Entfernen Sie die Befestigungsschraube der Lüfterhalterung, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Schritt 3. Ziehen Sie die Lüfterhalterung heraus, halten Sie an der Position etwa 150 mm an, ziehen Sie dann den wasserdichten Anschluss des Lüfters ab und ziehen Sie dann erneut an der Lüfterhalterung, um die gesamte Halterung herauszuziehen.

Schritt 4. Reinigen, reparieren oder ersetzen Sie den Lüfter, falls erforderlich.

Schritt 5. Stellen Sie die Installation der Lüfterhalterung wieder her und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

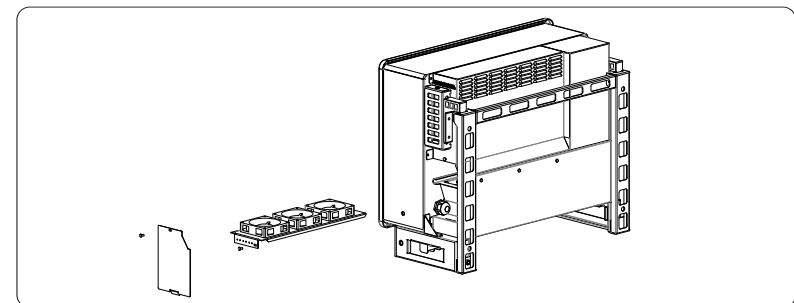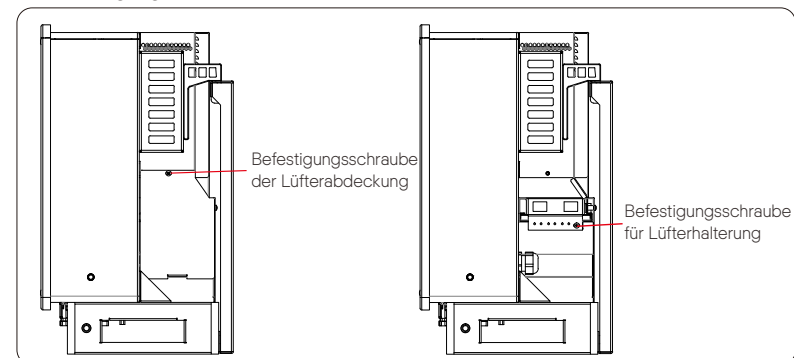

- Sicherheitsprüfungen

Sicherheitsprüfungen sollten mindestens alle 12 Monate von einer qualifizierten Person des Herstellers durchgeführt werden, die über ausreichende Ausbildung, Kenntnisse und praktische Erfahrung verfügt, um diese Tests durchzuführen. Die Daten sollten in einem Geräteprotokoll aufgezeichnet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder einen der Tests nicht besteht, muss das Gerät repariert werden. Einzelheiten zur Sicherheitsprüfung finden Sie in diesem Handbuch, Abschnitt 2 Sicherheitsanweisungen und EG-Richtlinien.

- Führen Sie eine regelmäßige Wartung aus

Nur qualifizierte Personen dürfen die folgenden Arbeiten ausführen. Während der Verwendung des Wechselrichters muss die verantwortliche Person die Maschine regelmäßig untersuchen und warten. Die konkreten Tätigkeiten sind wie folgt.

1) Überprüfen Sie, ob die Kühlrippen auf der Rückseite des Gehäuses mit Schmutz bedeckt sind.

Das Gerät sollte bei Bedarf gereinigt und entstaubt werden.

Diese Arbeit ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

2) Prüfen Sie, ob die Anzeigen des Wechselrichters in normalem Zustand sind, ob die Tasten des Wechselrichters in normalem Zustand sind und ob die Anzeige des Wechselrichters normal ist. Diese Überprüfung sollte mindestens alle 6 Monate durchgeführt werden.

3) Prüfen Sie, ob die Eingangskabel und Ausgangskabel beschädigt oder gealtert sind. Diese Überprüfung sollte mindestens alle 6 Monate durchgeführt werden.

4) Überprüfen Sie alle 12 Monate, ob die Erdungsklemme und das Erdungskabel sicher angeschlossen sind und alle Klemmen und Anschlüsse ordnungsgemäß abgedichtet sind

5) Mindestens alle 6 Monate sollten Sie die Wechselrichterpanels reinigen und auf Sicherheit überprüfen lassen.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Demontage des Wechselrichters

- Trennen Sie den Wechselrichter vom DC-Eingang und vom AC-Ausgang.
- Warten Sie 5 Minuten, bis die Energie abgeleitet ist.
- Trennen Sie die Kommunikations- und optionalen Verbindungsleitungen.
- Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Halterung.
- Entfernen Sie bei Bedarf die Halterung.



WARNUNG!

Trennen Sie vor der Demontage des Wechselrichters unbedingt den DC-Schalter und ziehen Sie dann die PV- und AC-Kabel ab, da dies sonst zu Stromschlaggefahr führt.

10.2 Verpackung

Wenn möglich, packen Sie bitte den Wechselrichter in die Originalverpackung ein. Wenn sie nicht mehr verfügbar ist, können Sie auch einen gleichwertigen Karton verwenden, der die folgenden Anforderungen erfüllt.

- Geeignet für Lasten über 80 kg.
- Mit Griff.
- Kann vollständig geschlossen werden.

10.3 Lagerung und Transport

Lagern Sie den Wechselrichter an einem trockenen Ort, wo die Umgebungstemperaturen immer zwischen -25 °C und $+60\text{ °C}$ liegen. Achten Sie während der Lagerung und des Transports auf den Wechselrichter, stapeln Sie nicht mehr als 4 Kartons übereinander.

Wenn der Wechselrichter oder andere zugehörige Komponenten entsorgt werden müssen. Lassen Sie die Arbeiten den örtlichen Abfallvorschriften entsprechend durchführen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie der zu entsorgende Wechselrichter und die Verpackungsmaterialien an einen bestimmten Ort liefern, an dem die zuständige Abteilung bei der Entsorgung und dem Recycling helfen kann.

10.4 Das X3-Mega G2 entsorgen

Wenn die Lebensdauer des X3-Mega G2 abgelaufen ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott.

11 Haftungsausschluss

Die Wechselrichter der Serie X3 wird unter eingeschränkten Bedingungen wie Umgebung, Elektrizität usw. transportiert, verwendet und betrieben. SolaX ist nicht verpflichtet, den Service, den technischen Support oder die Entschädigung unter den unten aufgeführten Bedingungen zu erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Der Wechselrichter wird durch höhere Gewalt (wie Erdbeben, Überschwemmungen, Gewitter, Blitzschlag, Brandgefahr, Vulkanausbruch usw.) beschädigt oder zerstört.
- Die Garantie des Wechselrichters ist abgelaufen, aber nicht verlängert.
- Seriennummer, Garantiekarte oder Rechnung des Wechselrichters können nicht bereitgestellt werden.
- Der Wechselrichter ist durch menschliche Einwirkung beschädigt. Der Wechselrichter wird entgegen den örtlichen Bestimmungen verwendet oder betrieben.
- Die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Wechselrichters entspricht nicht den in diesem Handbuch genannten Anforderungen.
- Der Wechselrichter wird auf unsachgemäße Weise installiert, umgerüstet oder betrieben, die in diesem Handbuch ohne Genehmigung von SolaX erwähnt wird.
- Der Wechselrichter wird unter unsachgemäßer Umgebung oder unter den in diesem Handbuch genannten elektrischen Bedingungen ohne Genehmigung von SolaX installiert oder betrieben.
- Der Wechselrichter wird ohne Genehmigung von SolaX an der Hard- oder Software verändert, aktualisiert oder demontiert.
- Beziehen des Kommunikationsprotokolls von anderen illegalen Kanälen.
- Erstellen eines Überwachungs- und Steuerungssystems ohne Zustimmung von SolaX.
- Anschließen von Batterien anderer Marken ohne Genehmigung von SolaX.
- SolaX behält sich das Recht vor, alle Inhalte in diesem Benutzerhandbuch zu erklären.

Garantieregistrierungsformular



Für den Kunden (obligatorisch)

Name Land

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Adresse

Bundesland Postleitzahl

Seriennummer des Produkts

Datum der Inbetriebnahme

Name des Installationsunternehmens

Name des Installateurs Lizenz-Nr. des Elektrikers

Für den Installateur

Modul (falls vorhanden)

Modulmarke

Modulgröße (W)

Anzahl der Stränge Anzahl der Module pro Strang

Batterie (falls vorhanden)

Batterietyp

Marke

Anzahl der angeschlossenen Batterien

Lieferdatum Unterschrift

Bitte besuchen Sie unsere Garantie-Webseite:
<https://www.solaxcloud.com/#/warranty> um die Online-Garantieregistrierung abzuschließen, oder verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den QR-Code zu scannen, um sich zu registrieren.

Für detailliertere Garantiebedingungen besuchen Sie bitte die offizielle Website von SolaX:
www.solaxpower.com um diese zu prüfen.





BITTE REGISTRIEREN SIE DIE GARANTIE
SOFORT NACH DER INSTALLATION!
HOLEN SIE SICH IHR
GARANTIEZERTIFIKAT VON SOLAX!
HALTEN SIE IHREN WECHSELRICHTER
ONLINE & GEWINNEN SIE SOLAX
PUNKTE!

1

Öffnen Sie Ihre
Kamera-App
und richten Sie
Ihr Gerät auf
den QR-Code



2

Warten Sie,
bis die
Kamera den
QR-Code
erkennt



3

Klicken Sie auf ein
Banner oder eine
Benachrichtigung,
wenn sie auf dem
Bildschirm
angezeigt wird



4

Die
Garantiregistrierungsseite
wird automatisch geladen

