


## NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączania i konfiguracji falownika


### Wattsonic WTS (G3)

#### Połączenie transmisji danych

1. Podłącz kabel danych do portu komunikacyjnego falownika. Zacisk 13 - 485-B, 14- 485-A.

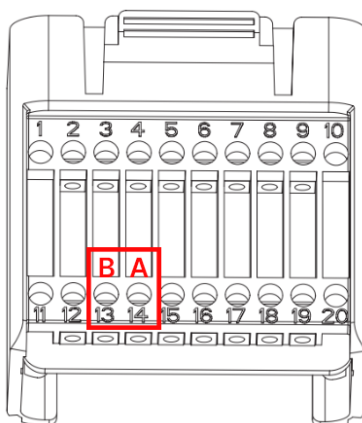


2. Ustaw przełącznik terminatora RS485 w pozycji ON.

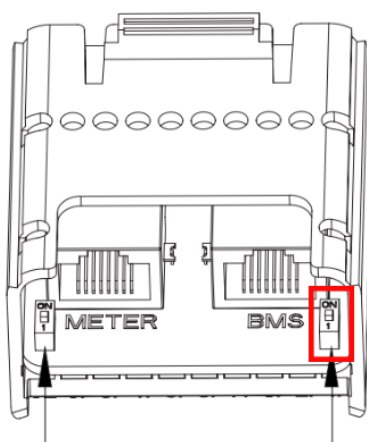

Terminating resistor for  
RS485(EMS)

3. Podłącz kabel danych do urządzenia NORD Power Genius 3000 zgodnie z instrukcją instalacji (bezpośrednie połączenie A do A, B do B).

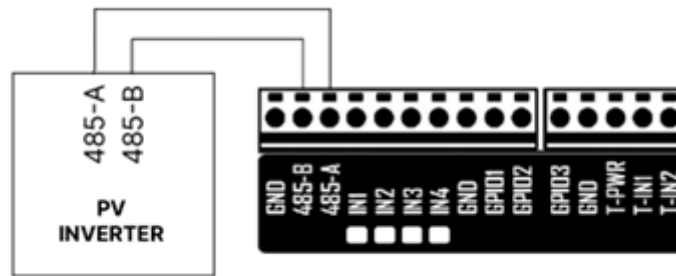

## Konfiguracja falownika

Parametry komunikacji **Szybkość transmisji: 9600, Bity danych: 8, Parzystość: Brak, Bit stop: 1, Adres: 247**

Jeśli urządzenie jest w ustawieniach fabrycznych, dalsza konfiguracja nie jest wymagana. W razie potrzeby ustawienia można zmienić zgodnie z instrukcjami producenta.

## Kompatybilność

To urządzenie jest w pełni kompatybilne - bez ograniczeń funkcji Power Genius 3000.